


令和6年度 毎月水質検査結果

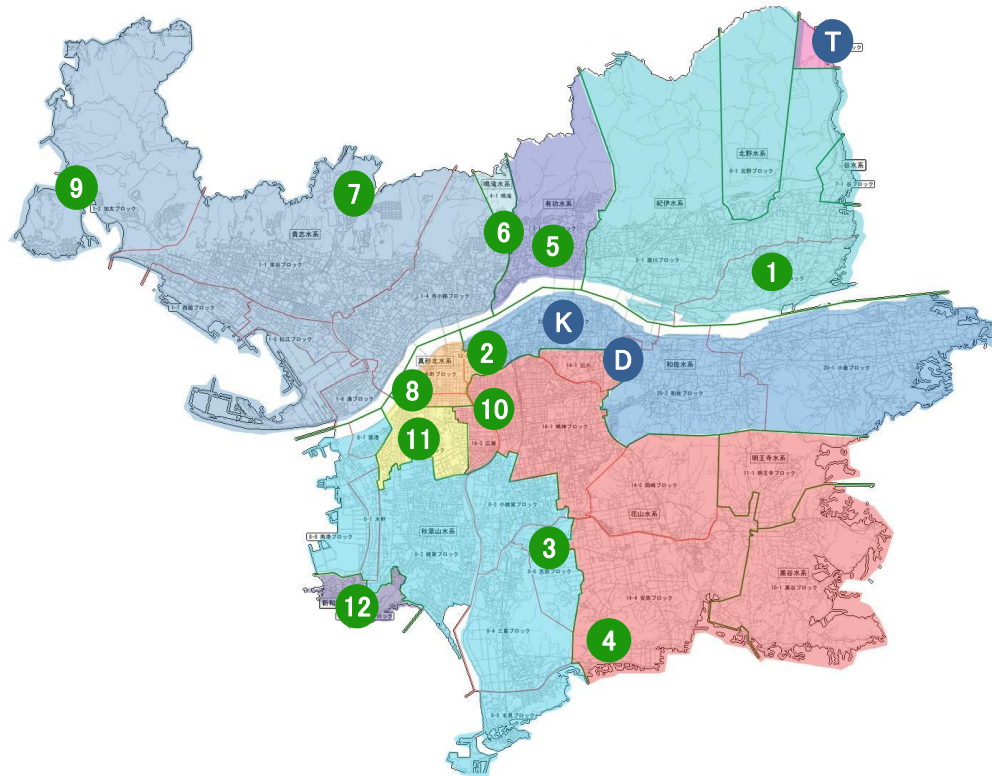

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場															K 加納浄水場			
令和7年度 採水月日			4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日								最大	最小	平均	
採水時刻			8:45	9:40	9:45	9:00	9:15											
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ											
気温			℃	℃	℃	℃	℃								32.3	12.2	23.6	
水温			℃	℃	℃	℃	℃								30.1	16.2	23.2	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.2	<0.2								0.6	<0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08								0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.10								0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.001	0.005	0.006	0.017	0.015								0.017	0.001	0.009	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003								0.003	<0.001	0.002	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.010	0.011	0.028	0.029								0.029	0.005	0.016	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	<0.003	0.004	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010								0.010	0.002	0.006	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06								0.06	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1	7.1	9.5	10.3	12.1								12.1	7.1	10.0	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	13	10	12	13	14								14	10	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	56	47	67								67	47	56	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	91	—	95	125	—	—	—	—	—	—	—	125	91	105	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	1	3	2								3	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	2	3								3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.9	0.8								0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.3	7.3	7.3	6.9	7.5								7.5	6.9	7.2	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	<0.001	0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	<0.002	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	0.006	<0.002	0.003	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.83	0.94	1.03	1.23	1.34								1.34	0.83	1.07	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	56	47	67								67	47	56	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	4.1	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	5.0	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	1.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	1.7	69
70	臭気強度(TON)		—	<1	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	91	—	95	125	—	—	—	—	—	—	—	125	91	105	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.3	7.3	7.3	6.9	7.5								7.5	6.9	7.2	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.4	—	—	-0.8		—	—	—	—	—	—	-0.8	-1.4	-1.1	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06								0.06	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	—	<5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場															D 出島浄水場			
令和7年度 採水月日			4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日								最大	最小	平均	
採水時刻			11:10	10:28	10:48	10:29	11:05											
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ											
気温			16.0	22.0	27.3	36.9	34.4								36.9	16.0	27.3	
水温			15.8	18.4	20.2	29.3	29.4								29.4	15.8	22.6	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4								0.6	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.13	0.10								0.13	<0.06	0.09	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.002	0.004	0.007	0.015	0.007								0.015	0.002	0.007	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	<0.003	0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003								0.003	<0.001	0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.025	0.017								0.025	0.006	0.014	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007								0.008	0.003	0.005	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03								0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.4	10.3	10.3	14.4	15.8								15.8	10.3	12.9	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	9	6	7	8	9								9	6	8	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43	46	50	55								55	43	49	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	94	—	115	130	—	—	—	—	—	—	—	130	94	112	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	1	4	2								4	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	8	1	<1	2	3								8	<1	3	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5								0.8	0.4	0.6	46
47	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3	7.6								7.6	7.3	7.4	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003	<0.002	<0.002	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.86	0.95	0.98	1.13	1.02								1.13	0.86	0.99	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43	46	50	55								55	43	49	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	2.7	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7	2.9	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	1.9	69
70	臭気強度(TON)		—	<1	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	94	—	115	130	—	—	—	—	—	—	—	130	94	112	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3	7.6								7.6	7.3	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.4	—	—	-0.8		—	—	—	—	—	—	-0.8	-1.4	-1.1	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03								0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	—	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場															T 滝畑浄水場			
	令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日								最大	最小	平均	
			10:00	9:33	9:55	9:41	10:23											
			採水時刻	天気	天気	天気	天気											
			気温	気温	気温	気温	気温								31.3	12.5	23.4	
			水温	水温	水温	水温	水温								26.8	13.5	19.7	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.8	0.6	0.3	0.2								0.8	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	<0.06	0.09								0.09	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.002	0.011	0.010	0.006	0.010								0.011	0.002	0.008	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.013	0.012	0.009	0.014								0.014	0.003	0.010	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	<0.003	0.005	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.003	0.003								0.003	<0.001	0.002	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3	8.4	8.5	9.7	10.5								10.5	8.4	9.3	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	6	5	5	6	6								6	5	6	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	31	30	34	35								35	30	33	39
40	蒸発残留物	mg/L	83	80	-	89	94	-	-	-	-	-	-	-	94	80	87	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	1.1	1.1	0.4	0.8								1.1	<0.3	0.7	46
47	pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.8								7.8	7.4	7.6	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	0.8	0.8	<0.5	<0.5								0.8	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.001	0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	0.004	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.004	0.005	61
62	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.62	0.59	0.65	0.84	0.79								0.84	0.59	0.70	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	31	30	34	35								35	30	33	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	2.8	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.4	2.6	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.8	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8	69
70	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	83	80	-	89	94	-	-	-	-	-	-	-	94	80	87	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.8								7.8	7.4	7.6	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.5	-	-	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-0.9	-1.5	-1.2	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	2	89	12	8	3								89	2	23	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

	令和7年度 採水月日
	採水時刻

[illegible]

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日								②中之島公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:52	10:05	9:55	9:40	9:53												
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ												
	気温℃	13.9	17.6	23.6	31.5	32.3									32.3	13.9	23.8	
	水温℃	13.7	18.6	21.0	27.6	30.2									30.2	13.7	22.2	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3	<0.2									0.6	<0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13									0.13	<0.06	0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.014	0.017	0.037	0.043									0.043	0.005	0.023	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005									0.005	0.002	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.012	0.023	0.027	0.055	0.066									0.066	0.012	0.036	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—		0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.008	0.014	0.018									0.018	0.004	0.010	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.9	8.6	10.6	11.9									11.9	7.9	10.0	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	13	11	11	13	15									15	11	13	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55	55	50	63									63	50	56	39
40	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	2	4									4	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	<1	1	4									4	<1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.7	0.6	0.9	0.9									0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1	7.5									7.6	7.1	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素mg/L	0.59	0.41	0.55	0.27	0.31									0.59	0.27	0.43	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55	55	50	63									63	50	56	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1	7.5									7.6	7.1	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	0	2									2	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日									最大	最小	平均	
	採水時刻	10:18	10:36	10:23	10:06	10:20												
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ												
	気温℃	14.1	18.3	23.8	33.2	32.9									33.2	14.1	24.5	
	水温℃	16.6	19.4	21.5	28.6	30.7									30.7	16.6	23.4	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3	<0.2									0.6	<0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.11									0.11	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.011	0.013	0.031	0.031									0.031	0.003	0.018	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—		0.007	<0.003	0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005									0.005	0.001	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.018	0.023	0.049	0.052									0.052	0.010	0.030	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—		0.012	<0.003	0.006	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.006	0.007	0.014	0.016									0.016	0.004	0.009	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.4	9.1	10.4	12.0									12.0	7.4	9.9	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	13	11	11	13	15									15	11	13	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	52	59	49	67									67	49	57	39
40	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	2	3									3	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	<1	2	4									4	<1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.8	0.8									0.8	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1	7.5									7.6	7.1	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素mg/L	0.63	0.53	0.58	0.45	0.50									0.63	0.45	0.54	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	52	59	49	67									67	49	57	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1	7.5									7.6	7.1	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	1	0	0	0	1									1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

④本渡公園

令和7年度 採水月日	
採水時刻	

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日												最大	最小	平均
採水時刻		10:35	11:01	10:42	10:25	10:41														
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ														
気温 ℃		15.4	18.0	21.0	30.6	34.5												34.5	15.4	23.9
水温 ℃		16.8	19.8	21.5	29.4	31.6												31.6	16.8	23.8
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0												0	0	0
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005			-		-		-		-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001			-		-		-		-			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.4												0.6	0.2	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.12												0.12	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002			-		-		-		-			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.010	0.017	0.036												0.036	0.005	0.018
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.005			-		-		-		-			0.005	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.004												0.007	0.001	0.003
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001			-		-		-		-			<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.018	0.026	0.054												0.054	0.012	0.031
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.010			-		-		-		-			0.010	<0.003	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.014												0.015	0.005	0.009
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008			-		-		-		-			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03												0.04	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.1	9.0	11.0	13.8												16.1	9.0	12.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	11	8	7	8												11	7	8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	46	47	47												55	46	49
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
42	ジェオスミン	ng/L	<1	<1	1	3												3	<1	1
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	5	2	<1	1												5	<1	2
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.6	0.8												0.8	0.3	0.6
47	pH値		7.6	7.5	7.6	7.4												7.8	7.4	7.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
60	ジクロロアセトリル	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
61	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
62	農薬類		-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
63	残留塩素	mg/L	0.67	0.59	0.55	0.45												0.67	0.45	0.55
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	46	47	47												55	46	49
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
66	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
70	臭気強度(TON)		-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
71	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
73	pH値		7.6	7.5	7.6	7.4												7.8	7.4	7.6
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0												0	0	0
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03												0.04	0.01	0.03
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	-	-	-			-		-		-		-			-	-	-

④本渡公

				最大	最小

⑤園部公園

令和7年度 採水月日	
採水時刻	

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日											最大	最小	平均	
採水時刻		9:25	9:42	9:45	9:45	9:12														
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り														
気温 ℃		16.8	21.9	23.5	29.4	30.7											30.7	16.8	24.5	
水温 ℃		15.8	20.4	22.2	26.8	29.9											29.9	15.8	23.0	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-			-		-		-			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-			-		-		-			<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3											0.7	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11											0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-			-		-		-			<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.003	0.016	0.022	0.033	0.026											0.033	0.003	0.020	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.013	-	-			-		-		-			0.013	<0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004											0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-			-		-		-			<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.010	0.025	0.033	0.048	0.043											0.048	0.010	0.032	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.014	-	-			-		-		-			0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.004	0.007	0.009	0.012	0.013											0.013	0.004	0.009	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-			-		-		-			<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05											0.05	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01											0.02	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.7	8.9	8.7	10.2	11.3											11.7	8.7	10.1	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	14	11	12	12	13											14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	64	58	56	48	63											64	48	58	39
40	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	41
42	ジェオスミン ng/L	<1	2	2	3	2											3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	4	3											4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	44
45	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7											0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6											7.6	7.3	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														49
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	57
58	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	58
59	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	60
61	抱水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	62
63	残留塩素 mg/L	0.61	0.57	0.55	0.62	0.68											0.68	0.55	0.61	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	64	58	56	48	63											64	48	58	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	70
71	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	71
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6											7.6	7.3	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	74
75	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	1	1	0											1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05											0.05	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-	-	-	78

⑤園部公

				最大	最小

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日								最大	最小	平均	
	採水時刻	9:41	9:57	10:05	10:08	9:33											
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り											
	気温℃	15.8	23.1	24.2	30.8	30.6								30.8	15.8	24.9	
	水温℃	15.4	21.6	23.2	30.5	31.2								31.2	15.4	24.4	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3								0.7	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.11								0.11	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.004	0.016	0.024	0.037	0.028								0.037	0.004	0.022	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004								0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.025	0.035	0.054	0.046								0.054	0.011	0.034	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.013								0.014	0.004	0.009	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.8	8.6	10.1	11.1								11.3	8.6	10.0	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12	13								14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	56	48	62								62	48	57	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	1	2	3	2								3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	1	3	3								3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7								0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.6								7.6	7.2	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.65	0.54	0.54	0.53	0.66								0.66	0.53	0.58	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	56	48	62								62	48	57	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.6								7.6	7.2	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	1	0	0	0	1								1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

⑦ふじと児童遊園

⑦ふじと児童遊園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日												最大	最小	平均	
	採水時刻	10:10	10:19	10:34	10:37	9:55															
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り															
	気温 ℃	15.5	22.9	22.5	30.5	30.9												30.9	15.5	24.5	
	水温 ℃	15.1	21.5	23.3	30.5	30.5												30.5	15.1	24.2	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0												0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出															2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4												0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11												0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.004	0.014	0.024	0.036	0.025												0.036	0.004	0.021	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004												0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.011	0.022	0.035	0.053	0.042												0.053	0.011	0.033	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromクロロメタン mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.012												0.014	0.004	0.009	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05												0.05	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.4	8.8	8.5	9.9	10.9												11.4	8.5	9.9	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	14	11	12	12	13												14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	63	58	54	48	61												63	48	57	39
40	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジェオスミン ng/L	<1	2	2	3	2												3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	3	3												3	1	3	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7												0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7												7.7	7.3	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															49
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素 mg/L	0.63	0.54	0.49	0.60	0.59												0.63	0.49	0.57	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	63	58	54	48	61												63	48	57	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7												7.7	7.3	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌 cfu/mL	0	1	0	1	0												1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05												0.05	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日											最大	最小	平均	
採水時刻		9:30	9:13	9:55	9:20	9:37														
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り														
気温 ℃		15.3	22.1	20.2	27.8	30.4											30.4	15.3	23.2	
水温 ℃		14.6	21.3	23.0	30.2	29.8											30.2	14.6	23.8	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-										<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4											0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.10											0.10	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-										<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.003	0.014	0.021	0.033	0.022											0.033	0.003	0.019	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.014	-	-										0.014	<0.003	0.007	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004											0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-										<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.010	0.023	0.032	0.049	0.037											0.049	0.010	0.030	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.014	-	-										0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromクロロメタン mg/L	0.004	0.007	0.009	0.013	0.012											0.013	0.004	0.009	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-										<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04											0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.3	8.8	8.6	9.9	10.8											11.3	8.6	9.9	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	14	11	12	12	13											14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	55	47	60											62	47	57	39
40	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	41
42	ジェオスミン ng/L	<1	2	2	3	2											3	<1	2	42
43	2-メチルレインボルネオール ng/L	3	2	1	3	3											3	1	3	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	44
45	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7											0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6											7.6	7.4	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														49
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	57
58	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	58
59	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	60
61	抱水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-										-	-	-	62
63	残留塩素 mg/L	0.66	0.54	0.64	0.72	0.73											0.73	0.54	0.66	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	55	47	60											62	47	57	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-										-	-	-	70
71	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	71
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6											7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-										-	-	-	74
75	従属栄養細菌 cfu/mL	0	1	0	0	0											1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04											0.04	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	-	-	-	-	-	-										-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所															⑨加太支所			
令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:55	10:46	11:00	11:10	10:26												
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り												
気温		14.2	23.2	20.8	30.1	31.0									31.0	14.2	23.9	
水温		14.8	20.6	21.9	28.7	29.7									29.7	14.8	23.1	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4								0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.11	0.11								0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.014	0.023	0.038	0.026								0.038	0.003	0.021	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	<0.003	0.005	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004								0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.023	0.034	0.055	0.042								0.055	0.011	0.033	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	<0.003	0.008	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.012								0.014	0.004	0.009	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.4	9.3	8.7	10.1	10.8								11.4	8.7	10.1	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	13								14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	59	55	47	60								63	47	57	39
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	1	2	3	2								3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	4	3								4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9	0.7								0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.5	7.4	7.4	7.2	7.5								7.5	7.2	7.4	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.63	0.54	0.51	0.61	0.76								0.76	0.51	0.61	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	59	55	47	60								63	47	57	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.4	7.4	7.2	7.5								7.5	7.2	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和7年度 採水月日	
採水時刻	

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日												最大	最小	平均
採水時刻		10:40	10:41	9:35	10:45	11:05														
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り														
気温 ℃		17.1	20.4	22.8	29.8	30.3												30.3	17.1	24.1
水温 ℃		15.0	20.8	22.5	29.1	29.9												29.9	15.0	23.5
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0												0	0	0
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.8	0.5	0.4	0.7											0.8	0.4	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.12	0.10	0.14	0.13											0.14	<0.06	0.10
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.016	0.017	0.023	0.026											0.026	0.003	0.017
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	<0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.003	0.002											0.003	<0.001	0.002
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.022	0.026	0.038	0.038											0.038	0.009	0.027
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	<0.003	0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.007	0.011	0.010											0.011	0.004	0.007
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04											0.04	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.6	11.1	11.2	13.9	11.0											13.9	11.0	12.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	11	6	7	8	7											11	6	8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	45	46	49	46											55	45	48
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	ng/L	<1	3	2	4	4											4	<1	3
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	2	4	4											4	2	3
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.9	0.7	0.8	1.0											1.0	0.3	0.8
47	pH値		7.5	7.5	7.5	7.8	7.8											7.8	7.5	7.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	残留塩素	mg/L	0.75	0.63	0.73	0.77	0.72											0.77	0.63	0.72
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	45	46	49	46											55	45	48
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
66	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
73	pH値		7.5	7.5	7.5	7.8	7.8											7.8	7.5	7.6
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	従属栄養細菌	cfu/mL	1	1	0	1	0											1	0	0
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04											0.04	0.01	0.03
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⑩岡東公

				最大	最小

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日									⑪砂山公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:45	9:42	10:12	9:41	10:08													
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り													
	気温℃	15.5	22.0	21.5	28.3	31.7										31.7	15.5	23.8	
	水温℃	14.8	21.0	22.7	29.9	30.0										30.0	14.8	23.7	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001										0.004	<0.001	0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4										0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11										0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.010	0.023	0.036	0.024										0.036	0.003	0.019	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.005	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004										0.004	0.001	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.016	0.034	0.053	0.041										0.053	0.011	0.031	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005	0.009	0.014	0.013										0.014	0.004	0.009	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04										0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01										0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.9	8.5	10.1	10.9										11.3	8.5	9.9	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001										0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12	13										14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	54	48	60										62	48	56	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	2	2	4	2										4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	3	2	1	4	3										4	1	3	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9	0.7										0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6										7.6	7.4	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.60	0.44	0.48	0.46	0.61										0.61	0.44	0.52	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	54	48	60										62	48	56	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001										0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6										7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	1	1	0										1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04										0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所															⑫ 田野支所			
令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:14	10:08	10:35	10:15	10:34												
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り												
気温		15.4	22.4	20.4	28.6	29.2									29.2	15.4	23.2	
水温		14.6	20.5	22.1	29.0	29.3									29.3	14.6	23.1	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3								0.7	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11								0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.016	0.025	0.035	0.031								0.035	0.005	0.023	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005								0.005	0.002	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.026	0.038	0.055	0.052								0.055	0.013	0.037	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016	<0.003	0.008	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.008	0.010	0.015	0.015								0.015	0.005	0.011	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.0	8.7	8.4	10.2	11.2								11.2	8.4	9.9	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	10	12	13	14								14	10	13	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	57	54	48	62								62	48	57	39
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	1	2	4	2								4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	4	3								4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7								0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6								7.6	7.5	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.59	0.44	0.44	0.39	0.41								0.59	0.39	0.45	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	57	54	48	62								62	48	57	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6								7.6	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	0	2	0								2	0	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果