


## 令和7年度 毎月水質検査結果

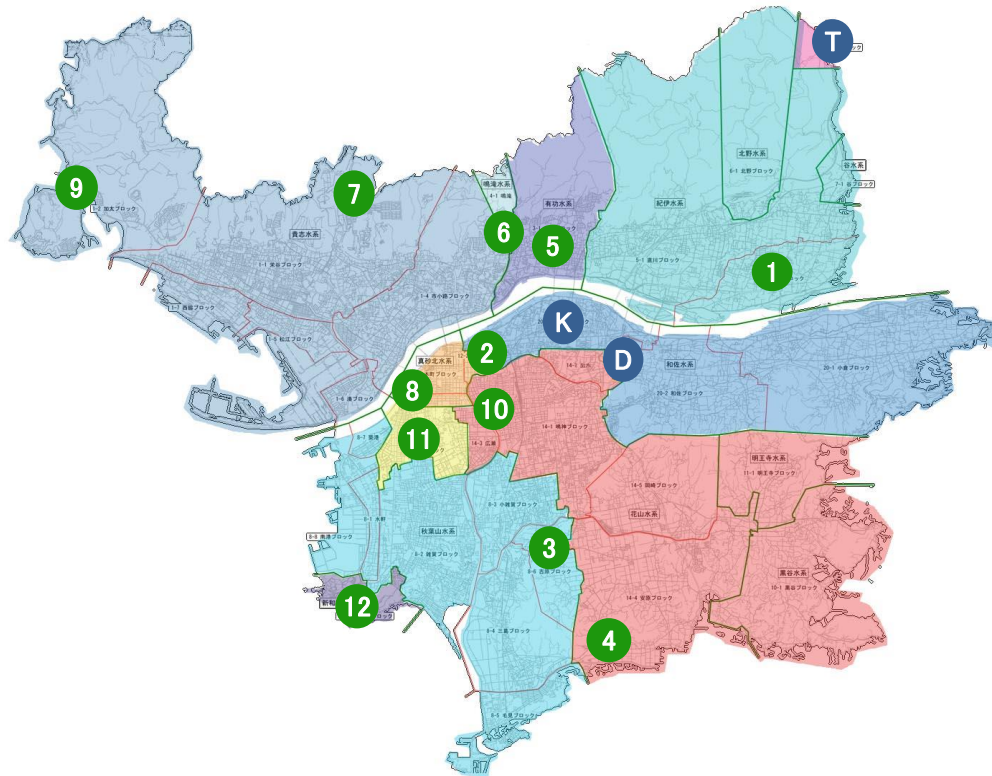

● 浄水場

K 加納浄水場  
D 出島浄水場  
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園     | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園     | ⑧ 湊北公園    |
| ③ 三田連絡所     | ⑨ 加太支所    |
| ④ 本渡公園      | ⑩ 岡東公園    |
| ⑤ 園部公園      | ⑪ 砂山公園    |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所    |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| K 加納浄水場    |                                      |        |          |         |         |          |         |         |      |   |   |   |   |          | K 加納浄水場  |          |         |      |  |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|------|---|---|---|---|----------|----------|----------|---------|------|--|
| 令和7年度 採水月日 |                                      |        | 4月14日    | 5月12日   | 6月2日    | 7月7日     | 8月5日    | 9月1日    |      |   |   |   |   |          | 最大       | 最小       | 平均      |      |  |
| 採水時刻       |                                      |        | 8:45     | 9:40    | 9:45    | 9:00     | 9:15    | 9:50    |      |   |   |   |   |          |          |          |         |      |  |
| 天候         |                                      |        | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      | 晴れ      |      |   |   |   |   |          |          |          |         |      |  |
| 気温         |                                      |        | ℃        | 12.2    | 17.1    | 24.7     | 31.8    | 32.3    | 32.6 |   |   |   |   |          |          | 32.6     | 12.2    | 25.1 |  |
| 水温         |                                      |        | ℃        | 16.2    | 18.9    | 20.7     | 29.9    | 30.1    | 30.0 |   |   |   |   |          |          | 30.1     | 16.2    | 24.3 |  |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |      |   |   |   |   |          | 0        | 0        | 0       | 1    |  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |      |   |   |   |   |          |          |          |         | 2    |  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |      |   |   |   |   |          | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003 | 3    |  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4       |      |  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 5    |  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 6    |  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 7    |  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |      |   |   |   |   |          | <0.002   | <0.002   | <0.002  | 8    |  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |      |   |   |   |   |          | <0.004   | <0.004   | <0.004  | 9    |  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10      |      |  |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      | 0.5     | 0.6     | 0.2      | <0.2    | <0.2    |      |   |   |   |   |          | 0.6      | <0.2     | 0.3     | 11   |  |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | 0.08    | <0.08   |      |   |   |   |   |          | 0.08     | <0.08    | <0.08   | 12   |  |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |      |   |   |   |   |          | <0.1     | <0.1     | <0.1    | 13   |  |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |      |   |   |   |   |          | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002 | 14   |  |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |      |   |   |   |   |          | <0.005   | <0.005   | <0.005  | 15   |  |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |      |   |   |   |   |          | <0.004   | <0.004   | <0.004  | 16   |  |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |      |   |   |   |   |          | <0.002   | <0.002   | <0.002  | 17   |  |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 18   |  |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 19   |  |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 20   |  |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | <0.06   | 0.07    | 0.10     | 0.10    | 0.11    |      |   |   |   |   |          | 0.11     | <0.06    | 0.06    | 21   |  |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22      |      |  |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.001    | 0.005   | 0.006   | 0.017    | 0.015   | 0.019   |      |   |   |   |   |          | 0.019    | 0.001    | 0.011   | 23   |  |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.008    | —       | —       | —    | — | — | — | — | 0.008    | <0.003   | 0.004    | 24      |      |  |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.001    | <0.001  | 0.001   | 0.002    | 0.003   | 0.003   |      |   |   |   |   |          | 0.003    | <0.001   | 0.002   | 25   |  |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26      |      |  |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.005    | 0.010   | 0.011   | 0.028    | 0.029   | 0.031   |      |   |   |   |   |          | 0.031    | 0.005    | 0.019   | 27   |  |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.007    | —       | —       | —    | — | — | — | — | 0.007    | <0.003   | 0.004    | 28      |      |  |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    | 0.003   | 0.004   | 0.009    | 0.010   | 0.009   |      |   |   |   |   |          | 0.010    | 0.002    | 0.006   | 29   |  |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 30   |  |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31      |      |  |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |      |   |   |   |   |          | <0.01    | <0.01    | <0.01   | 32   |  |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.01    | 0.02    | 0.03     | 0.06    | 0.05    |      |   |   |   |   |          | 0.06     | 0.01     | 0.03    | 33   |  |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |      |   |   |   |   |          | <0.03    | <0.03    | <0.03   | 34   |  |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |      |   |   |   |   |          | <0.01    | <0.01    | <0.01   | 35   |  |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.1     | 7.1     | 9.5     | 10.3     | 12.1    | 11.5    |      |   |   |   |   |          | 12.1     | 7.1      | 10.3    | 36   |  |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 37   |  |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       | 10      | 12      | 13       | 14      | 13      |      |   |   |   |   |          | 14       | 10       | 12      | 38   |  |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       | 52      | 56      | 47       | 67      | 63      |      |   |   |   |   |          | 67       | 47       | 57      | 39   |  |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | 109      | 91      | —       | 95       | 125     | —       |      |   |   |   |   |          | 125      | 91       | 105     | 40   |  |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.02    | —       | —       | <0.02    | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41      |      |  |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 3        | 2       | 2       |      |   |   |   |   |          | 3        | <1       | 1       | 42   |  |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | 1       | 2        | 3       | 5       |      |   |   |   |   |          | 5        | 1        | 3       | 43   |  |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.005   | —       | —       | <0.005   | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44      |      |  |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | <0.0005  | —       | —       | <0.0005  | —       | —       | —    | — | — | — | — | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45      |      |  |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.5     | 0.6     | 0.9      | 0.8     | 0.9     |      |   |   |   |   |          | 0.9      | <0.3     | 0.6     | 46   |  |
| 47         | pH値                                  |        | 7.3      | 7.3     | 7.3     | 6.9      | 7.5     | 7.4     |      |   |   |   |   |          | 7.5      | 6.9      | 7.3     | 47   |  |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |      |   |   |   |   |          |          |          |         | 48   |  |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |      |   |   |   |   |          |          |          |         | 49   |  |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |      |   |   |   |   |          | <0.5     | <0.5     | <0.5    | 50   |  |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |      |   |   |   |   |          | <0.1     | <0.1     | <0.1    | 51   |  |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |      |   |   |   |   |          | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015 | 52   |  |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |      |   |   |   |   |          | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002 | 53   |  |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |      |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 54   |  |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |      |   |   |   |   |          | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004 | 55   |  |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |          |         |         |      |   |   |   |   |          |          |          |         |      |  |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| D 出島浄水場    |                                      |        |          |         |         |          |         |  |   |   |  |   |   |   | D 出島浄水場  |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|--|---|---|--|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月14日  | 5月12日    | 6月2日    | 7月7日    | 8月5日     | 9月1日    |  |   |   |  |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      | 11:10  | 10:28    | 10:48   | 10:29   | 11:05    | 10:54   |  |   |   |  |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 晴れ      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      |  |   |   |  |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 16.0   | 22.0     | 27.3    | 36.9    | 34.4     | 31.4    |  |   |   |  |   |   |   | 36.9     | 16.0     | 28.0     |    |
| 水温         |                                      | 15.8   | 18.4     | 20.2    | 29.3    | 29.4     | 29.8    |  |   |   |  |   |   |   | 29.8     | 15.8     | 23.8     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |  |   |   |  |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |  |   |   |  |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |  |   |   |  |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  |   |   |  |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.6      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.4     |  |   |   |  |   |   |   | 0.6      | 0.3      | 0.5      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   |  |   |   |  |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  |   |   |  |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  |  |   |   |  |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  |   |   |  |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.08    | 0.12    | 0.13     | 0.10    |  |   |   |  |   |   |   | 0.13     | <0.06    | 0.09     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.002    | 0.004   | 0.007   | 0.015    | 0.007   |  |   |   |  |   |   |   | 0.015    | 0.002    | 0.008    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.007    | —       |  | — | — |  | — | — | — | 0.007    | <0.003   | 0.003    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.001    | <0.001  | <0.001  | 0.002    | 0.003   |  |   |   |  |   |   |   | 0.003    | <0.001   | 0.002    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.006    | 0.008   | 0.011   | 0.025    | 0.017   |  |   |   |  |   |   |   | 0.025    | 0.006    | 0.015    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.005    | —       |  | — | — |  | — | — | — | 0.005    | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.003   | 0.004   | 0.008    | 0.007   |  |   |   |  |   |   |   | 0.008    | 0.003    | 0.005    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.01    | 0.03    | 0.03     | 0.03    |  |   |   |  |   |   |   | 0.03     | 0.01     | 0.02     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  |   |   |  |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 13.4     | 10.3    | 10.3    | 14.4     | 15.8    |  |   |   |  |   |   |   | 16.8     | 10.3     | 13.5     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 9        | 6       | 7       | 8        | 9       |  |   |   |  |   |   |   | 9        | 6        | 8        | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 49       | 43      | 46      | 50       | 55      |  |   |   |  |   |   |   | 56       | 43       | 50       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | 109      | 94      | —       | 115      | 130     |  |   | — |  | — | — | — | 130      | 94       | 112      | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.02    | —       | —       | <0.02    | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 4        | 2       |  |   |   |  |   |   |   | 4        | <1       | 1        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 8        | 1       | <1      | 2        | 3       |  |   |   |  |   |   |   | 8        | <1       | 3        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.005   | —       | —       | <0.005   | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | <0.0005  | —       | —       | <0.0005  | —       |  | — | — |  | — | — | — | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | 0.4      | 0.4     | 0.6     | 0.8      | 0.5     |  |   |   |  |   |   |   | 0.8      | 0.4      | 0.6      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.4      | 7.5     | 7.4     | 7.3      | 7.6     |  |   |   |  |   |   |   | 7.8      | 7.3      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    |  |   |   |  |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 |  |   |   |  |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  |   |   |  |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 |  |   |   |  |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |  |   |   |  |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | <0.008  | —       | —        | <0.008  |  | — | — |  | — | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  | — | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  | — | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | <0.001  | —       | —        | <0.001  |  | — | — |  | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | <0.002  | —       | —        | 0.003   |  | — | — |  | — | — | — | 0.003    | <0.002   | <0.002   | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | <1      |  | — | — |  | — | — | — | <1       | <1       | <1       | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.86     | 0.95    | 0.98    | 1.13     | 1.02    |  |   |   |  |   |   |   | 1.44     | 0.86     | 1.06     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 49       | 43      | 46      | 50       | 55      |  |   |   |  |   |   |   | 56       | 43       | 50       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | 2.7     | —       | —        | 3.1     |  | — | — |  | — | — | — | 3.1      | 2.7      | 2.9      | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  |   |   |  |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | 2.0     | —       | —        | 1.8     |  | — | — |  | — | — | — | 2.0      | 1.8      | 1.9      | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | —        | <1      | —       | —        | <1      |  | — | — |  | — | — | — | <1       | <1       | <1       | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | 109      | 94      | —       | 115      | 130     |  |   | — |  | — | — | — | 130      | 94       | 112      | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.4      | 7.5     | 7.4     | 7.3      | 7.6     |  |   |   |  |   |   |   | 7.8      | 7.3      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | -1.4    | —       | —        | -0.8    |  | — | — |  | — | — | — | -0.8     | -1.4     | -1.1     | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |  |   |   |  |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.01    | 0.03    | 0.03     | 0.03    |  |   |   |  |   |   |   | 0.03     | 0.01     | 0.02     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | <5      | —       | —        | <5      |  | — | — |  | — | — | — | <5       | <5       | <5       | 78 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| T 滝畑浄水場    |                                           |          |         |         |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   | T 滝畑浄水場  |          |          |    |
|------------|-------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                           | 4月14日    | 5月12日   | 6月2日    | 7月7日     | 8月5日    | 9月1日    |   |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                           | 10:00    | 9:33    | 9:55    | 9:41     | 10:23   | 10:10   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                           | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      | 晴れ      |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温 ℃       |                                           | 12.5     | 17.7    | 24.9    | 31.3     | 30.7    | 31.2    |   |   |   |   |   |   |   | 31.3     | 12.5     | 24.7     |    |
| 水温 ℃       |                                           | 13.5     | 15.7    | 18.0    | 24.4     | 26.8    | 27.1    |   |   |   |   |   |   |   | 27.1     | 13.5     | 20.9     |    |
| 1          | 一般細菌 cfu/mL                               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                       | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物 mg/L                         | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物 mg/L                            | <0.00005 | -       | -       | <0.00005 | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物 mg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物 mg/L                             | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物 mg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物 mg/L                             | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素 mg/L                               | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                      | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                        | 0.6      | 0.8     | 0.6     | 0.3      | 0.2     | 0.3     |   |   |   |   |   |   |   | 0.8      | 0.2      | 0.5      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物 mg/L                           | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | 0.08    |   |   |   |   |   |   |   | 0.08     | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物 mg/L                           | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素 mg/L                                | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン mg/L                           | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン mg/L                              | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン mg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン mg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン mg/L                                 | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸 mg/L                                  | <0.06    | 0.06    | 0.08    | <0.06    | 0.09    | 0.10    |   |   |   |   |   |   |   | 0.10     | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22         | クロロ酢酸 mg/L                                | <0.002   | -       | -       | <0.002   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム mg/L                               | 0.002    | 0.011   | 0.010   | 0.006    | 0.010   | 0.010   |   |   |   |   |   |   |   | 0.011    | 0.002    | 0.008    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸 mg/L                               | 0.003    | -       | -       | 0.009    | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0.009    | 0.003    | 0.006    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 25 |
| 26         | 臭素酸 mg/L                                  | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン mg/L                             | 0.003    | 0.013   | 0.012   | 0.009    | 0.014   | 0.014   |   |   |   |   |   |   |   | 0.014    | 0.003    | 0.011    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸 mg/L                              | <0.003   | -       | -       | 0.009    | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0.009    | <0.003   | 0.005    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン mg/L                          | <0.001   | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.003   | 0.003   |   |   |   |   |   |   |   | 0.003    | <0.001   | 0.002    | 29 |
| 30         | ブromホルム mg/L                              | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド mg/L                             | <0.008   | -       | -       | <0.008   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物 mg/L                            | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物 mg/L                        | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物 mg/L                             | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物 mg/L                             | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物 mg/L                         | 9.3      | 8.4     | 8.5     | 9.7      | 10.5    | 11.7    |   |   |   |   |   |   |   | 11.7     | 8.4      | 9.7      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物 mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン mg/L                               | 6        | 5       | 5       | 6        | 6       | 6       |   |   |   |   |   |   |   | 6        | 5        | 6        | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                    | 35       | 31      | 30      | 34       | 35      | 40      |   |   |   |   |   |   |   | 40       | 30       | 34       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物 mg/L                                | 83       | 80      | -       | 89       | 94      | -       |   |   |   |   |   |   |   | 94       | 80       | 87       | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤 mg/L                            | <0.02    | -       | -       | <0.02    | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41 |
| 42         | ジオスミン ng/L                                | <1       | <1      | <1      | <1       | <1      | <1      |   |   |   |   |   |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール ng/L                        | <1       | <1      | <1      | <1       | <1      | <1      |   |   |   |   |   |   |   | <1       | <1       | <1       | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤 mg/L                            | <0.005   | -       | -       | <0.005   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44 |
| 45         | フェノール類 mg/L                               | <0.0005  | -       | -       | <0.0005  | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                    | <0.3     | 1.1     | 1.1     | 0.4      | 0.8     | 0.9     |   |   |   |   |   |   |   | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                       | 7.6      | 7.5     | 7.5     | 7.4      | 7.8     | 8.0     |   |   |   |   |   |   |   | 8.0      | 7.4      | 7.6      | 47 |
| 48         | 味                                         | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度 度                                      | <0.5     | 0.8     | 0.8     | <0.5     | <0.5    | 0.6     |   |   |   |   |   |   |   | 0.8      | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度 度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物 mg/L                         | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物 mg/L                           | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物 mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン mg/L                         | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月14日  | 5月12日    | 6月2日    | 7月7日    | 8月5日     | 9月1日    |         |   |    |  |  |  |  |  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|----|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻       |                                      | 10:35  | 10:05    | 10:28   | 10:10   | 9:56     | 10:35   |         |   |    |  |  |  |  |  |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 晴れ      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      |         |   |    |  |  |  |  |  |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | ℃      | 15.1     | 19.4    | 24.4    | 32.6     | 32.9    | 31.9    |   |    |  |  |  |  |  | 32.9     | 15.1     | 26.1     |    |
| 水温         |                                      | ℃      | 16.3     | 19.2    | 21.6    | 29.8     | 32.0    | 31.4    |   |    |  |  |  |  |  | 32.0     | 16.3     | 25.1     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 1       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |    |  |  |  |  |  | 1        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |    |  |  |  |  |  |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |    |  |  |  |  |  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |    |  |  |  |  |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |    |  |  |  |  |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      | 0.5     | 0.6     | 0.3      | <0.2    | 0.3     |   |    |  |  |  |  |  | 0.6      | <0.2     | 0.4      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |    |  |  |  |  |  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |    |  |  |  |  |  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |    |  |  |  |  |  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |    |  |  |  |  |  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |    |  |  |  |  |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |    |  |  |  |  |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | <0.06   | 0.07    | 0.11     | 0.13    | 0.12    |   |    |  |  |  |  |  | 0.13     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | 0.002    | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | 0.002    | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    | 0.009   | 0.011   | 0.026    | 0.028   | 0.030   |   |    |  |  |  |  |  | 0.030    | 0.003    | 0.018    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.014    | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | 0.014    | <0.003   | 0.007    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    | 0.001   | 0.002   | 0.003    | 0.005   | 0.003   |   |    |  |  |  |  |  | 0.005    | 0.001    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.009    | 0.016   | 0.019   | 0.041    | 0.048   | 0.046   |   |    |  |  |  |  |  | 0.048    | 0.009    | 0.030    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.012    | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | 0.012    | <0.003   | 0.006    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.005   | 0.006   | 0.012    | 0.015   | 0.012   |   |    |  |  |  |  |  | 0.015    | 0.004    | 0.009    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |    |  |  |  |  |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.03     | 0.05    | 0.05    |   |    |  |  |  |  |  | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |    |  |  |  |  |  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |    |  |  |  |  |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 10.8     | 7.2     | 8.9     | 10.3     | 12.2    | 10.7    |   |    |  |  |  |  |  | 12.2     | 7.2      | 10.0     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |    |  |  |  |  |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       | 10      | 11      | 13       | 15      | 13      |   |    |  |  |  |  |  | 15       | 10       | 13       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 59       | 50      | 57      | 48       | 67      | 62      |   |    |  |  |  |  |  | 67       | 48       | 57       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 2        | 2       | 2       |   |    |  |  |  |  |  | 2        | <1       | 1        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | <1      | 2        | 4       | 4       |   |    |  |  |  |  |  | 4        | <1       | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | —  |  |  |  |  |  | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.5     | 0.6     | 0.9      | 0.9     | 1.0     |   |    |  |  |  |  |  | 1.0      | <0.3     | 0.6      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.7      | 7.5     | 7.6     | 7.2      | 7.7     | 7.8     |   |    |  |  |  |  |  | 7.8      | 7.2      | 7.6      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |    |  |  |  |  |  |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |    |  |  |  |  |  |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   | </ |  |  |  |  |  |          |          |          |    |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ②中之島公園     |                                      |        |          |         |         |          |         |         |  |   |   |  |   |   |  | ②中之島公園   |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--|---|---|--|---|---|--|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      |        | 4月14日    | 5月12日   | 6月2日    | 7月7日     | 8月5日    | 9月1日    |  |   |   |  |   |   |  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      |        | 9:52     | 10:05   | 9:55    | 9:40     | 9:53    | 9:52    |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          |    |
| 天候         |                                      |        | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      | 晴れ      |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          |    |
| 気温 ℃       |                                      |        | 13.9     | 17.6    | 23.6    | 31.5     | 32.3    | 31.4    |  |   |   |  |   |   |  | 32.3     | 13.9     | 25.1     |    |
| 水温 ℃       |                                      |        | 13.7     | 18.6    | 21.0    | 27.6     | 30.2    | 28.9    |  |   |   |  |   |   |  | 30.2     | 13.7     | 23.3     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |  |   |   |  |   |   |  | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |  |   |   |  |   |   |  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |  |   |   |  |   |   |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |  |   |   |  |   |   |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      | 0.6     | 0.6     | 0.3      | <0.2    | 0.3     |  |   |   |  |   |   |  | 0.6      | <0.2     | 0.4      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |  |   |   |  |   |   |  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |  |   |   |  |   |   |  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |  |   |   |  |   |   |  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |  |   |   |  |   |   |  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |  |   |   |  |   |   |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |  |   |   |  |   |   |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | <0.06   | 0.08    | 0.10     | 0.13    | 0.12    |  |   |   |  |   |   |  | 0.13     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.005    | 0.014   | 0.017   | 0.037    | 0.043   | 0.048   |  |   |   |  |   |   |  | 0.048    | 0.005    | 0.027    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | <0.003   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.004    | 0.005   | 0.004   |  |   |   |  |   |   |  | 0.005    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.012    | 0.023   | 0.027   | 0.055    | 0.066   | 0.067   |  |   |   |  |   |   |  | 0.067    | 0.012    | 0.041    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.014    | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | 0.014    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.007   | 0.008   | 0.014    | 0.018   | 0.015   |  |   |   |  |   |   |  | 0.018    | 0.004    | 0.011    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |  |   |   |  |   |   |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.02     | 0.04    | 0.05    |  |   |   |  |   |   |  | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |  |   |   |  |   |   |  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |  |   |   |  |   |   |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 10.8     | 7.9     | 8.6     | 10.6     | 11.9    | 10.2    |  |   |   |  |   |   |  | 11.9     | 7.9      | 10.0     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | 0.001   |  |   |   |  |   |   |  | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       | 11      | 11      | 13       | 15      | 12      |  |   |   |  |   |   |  | 15       | 11       | 13       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       | 55      | 55      | 50       | 63      | 58      |  |   |   |  |   |   |  | 63       | 50       | 57       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 2        | 4       | 2       |  |   |   |  |   |   |  | 4        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | <1      | 1        | 4       | 5       |  |   |   |  |   |   |  | 5        | <1       | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |  | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.7     | 0.6     | 0.9      | 0.9     | 1.0     |  |   |   |  |   |   |  | 1.0      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.6      | 7.4     | 7.5     | 7.1      | 7.5     | 7.6     |  |   |   |  |   |   |  | 7.6      | 7.1      | 7.4      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |  |   |   |  |   |   |  | <0.5     | <0.5     | &lt      |    |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ③三田連絡所     |                                      |        |          |         |         |          |         |         |   |   |   |   |   |   | ③三田連絡所   |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月14日  | 5月12日    | 6月2日    | 7月7日    | 8月5日     | 9月1日    |         |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      | 10:18  | 10:36    | 10:23   | 10:06   | 10:20    | 10:21   |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 晴れ      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 14.1   | 18.3     | 23.8    | 33.2    | 32.9     | 32.4    |         |   |   |   |   |   |   | 33.2     | 14.1     | 25.8     |    |
| 水温         |                                      | 16.6   | 19.4     | 21.5    | 28.6    | 30.7     | 30.8    |         |   |   |   |   |   |   | 30.8     | 16.6     | 24.6     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |         |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |         |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |         | — | — |   | — | — |   | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |         |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |         |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |         |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |         |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |         |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |         | — | — |   | — | — |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      | 0.6     | 0.6     | 0.3      | <0.2    | 0.3     |   |   |   |   |   |   | 0.6      | <0.2     | 0.4      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | <0.06   | 0.07    | 0.10     | 0.11    | 0.10    |   |   |   |   |   |   | 0.11     | <0.06    | 0.06     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    | 0.011   | 0.013   | 0.031    | 0.031   | 0.036   |   |   |   |   |   |   | 0.036    | 0.003    | 0.021    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.007    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.007    | <0.003   | 0.003    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.001   | 0.002   | 0.003    | 0.005   | 0.003   |   |   |   |   |   |   | 0.005    | 0.001    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.010    | 0.018   | 0.023   | 0.049    | 0.052   | 0.053   |   |   |   |   |   |   | 0.053    | 0.010    | 0.034    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.012    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.012    | <0.003   | 0.006    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.006   | 0.007   | 0.014    | 0.016   | 0.013   |   |   |   |   |   |   | 0.016    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.02     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 10.8     | 7.4     | 9.1     | 10.4     | 12.0    | 10.6    |   |   |   |   |   |   | 12.0     | 7.4      | 10.0     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       | 11      | 11      | 13       | 15      | 13      |   |   |   |   |   |   | 15       | 11       | 13       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       | 52      | 59      | 49       | 67      | 62      |   |   |   |   |   |   | 67       | 49       | 58       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 2        | 3       | 2       |   |   |   |   |   |   | 3        | <1       | 1        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | <1      | 2        | 4       | 5       |   |   |   |   |   |   | 5        | <1       | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.5     | 0.6     | 0.8      | 0.8     | 0.9     |   |   |   |   |   |   | 0.9      | <0.3     | 0.6      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.6      | 7.4     | 7.5     | 7.1      | 7.5     | 7.6     |   |   |   |   |   |   | 7.6      | 7.1      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.63     | 0.53    | 0.58    | 0.45     | 0.50    | 0.56    |   |   |   |   |   |   | 0.63     | 0.45     | 0.54     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       | 52      | 59      | 49       | 67      | 62      |   |   |   |   |   |   | 67       | 49       | 58       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.6      | 7.4     | 7.5     | 7.1      | 7.5     | 7.6     |   |   |   |   |   |   | 7.6      | 7.1      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 1        | 0       | 0       | 0        | 1       | 0       |   |   |   |   |   |   | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.02     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |   | — | — |   | — | — | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

| 令和7年度 採水月日                              |        | 4月14日    | 5月12日   | 6月2日    | 7月7日     | 8月5日    | 9月1日    |  |   |   |  |   |   | ④本渡公園 | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|-----------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--|---|---|--|---|---|-------|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻                                    |        | 10:35    | 11:01   | 10:42   | 10:25    | 10:41   | 10:42   |  |   |   |  |   |   |       |          |          |          |    |
| 天候                                      |        | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      | 晴れ       | 晴れ      | 晴れ      |  |   |   |  |   |   |       |          |          |          |    |
| 気温                                      | ℃      | 15.4     | 18.0    | 21.0    | 30.6     | 34.5    | 32.5    |  |   |   |  |   |   |       | 34.5     | 15.4     | 25.3     |    |
| 水温                                      | ℃      | 16.8     | 19.8    | 21.5    | 29.4     | 31.6    | 31.5    |  |   |   |  |   |   |       | 31.6     | 16.8     | 25.1     |    |
| 1 一般細菌                                  | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |  |   |   |  |   |   |       | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2 大腸菌                                   |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |  |   |   |  |   |   |       |          |          |          | 2  |
| 3 カドミウム及びその化合物                          | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |  |   |   |  |   |   |       | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4 水銀及びその化合物                             | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5 セレン及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6 鉛及びその化合物                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7 ヒ素及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8 六価クロム化合物                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |  |   |   |  |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9 亜硝酸態窒素                                | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |  |   |   |  |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | <0.2    | 0.4     |  |   |   |  |   |   |       | 0.6      | <0.2     | 0.4      | 11 |
| 12 フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |  |   |   |  |   |   |       | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13 ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |  |   |   |  |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |  |   |   |  |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |  |   |   |  |   |   |       | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |  |   |   |  |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17 ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |  |   |   |  |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18 テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19 トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20 ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.07    | 0.11    | 0.12     | 0.11    | 0.11    |  |   |   |  |   |   |       | 0.12     | <0.06    | 0.09     | 21 |
| 22 クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23 クロロホルム                               | mg/L   | 0.005    | 0.010   | 0.017   | 0.036    | 0.022   | 0.030   |  |   |   |  |   |   |       | 0.036    | 0.005    | 0.020    | 23 |
| 24 ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.005    | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | 0.005    | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25 ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    | 0.001   | 0.002   | 0.004    | 0.007   | 0.005   |  |   |   |  |   |   |       | 0.007    | 0.001    | 0.004    | 25 |
| 26 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.012    | 0.018   | 0.026   | 0.054    | 0.044   | 0.050   |  |   |   |  |   |   |       | 0.054    | 0.012    | 0.034    | 27 |
| 28 トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.010    | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | 0.010    | <0.003   | 0.005    | 28 |
| 29 ブロモジクロロメタン                           | mg/L   | 0.005    | 0.006   | 0.007   | 0.014    | 0.015   | 0.014   |  |   |   |  |   |   |       | 0.015    | 0.005    | 0.010    | 29 |
| 30 ブロモホルム                               | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31 ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |  |   |   |  |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33 アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |  |   |   |  |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |  |   |   |  |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |  |   |   |  |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36 ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 12.1     | 9.0     | 11.0    | 13.8     | 16.1    | 16.3    |  |   |   |  |   |   |       | 16.3     | 9.0      | 13.1     | 36 |
| 37 マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38 塩化物イオン                               | mg/L   | 11       | 8       | 7       | 8        | 9       | 9       |  |   |   |  |   |   |       | 11       | 7        | 9        | 38 |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 51       | 46      | 47      | 47       | 55      | 57      |  |   |   |  |   |   |       | 57       | 46       | 51       | 39 |
| 40 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 40 |
| 41 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 41 |
| 42 ジェオスミン                               | ng/L   | <1       | <1      | 1       | 3        | 2       | 2       |  |   |   |  |   |   |       | 3        | <1       | 1        | 42 |
| 43 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 5        | 2       | <1      | 1        | 3       | 3       |  |   |   |  |   |   |       | 5        | <1       | 2        | 43 |
| 44 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 44 |
| 45 フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 45 |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | 0.3      | 0.5     | 0.6     | 0.8      | 0.7     | 0.8     |  |   |   |  |   |   |       | 0.8      | 0.3      | 0.6      | 46 |
| 47 pH値                                  |        | 7.6      | 7.5     | 7.6     | 7.4      | 7.8     | 7.9     |  |   |   |  |   |   |       | 7.9      | 7.4      | 7.6      | 47 |
| 48 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |       |          |          |          | 48 |
| 49 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |  |   |   |  |   |   |       |          |          |          | 49 |
| 50 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |  |   |   |  |   |   |       | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |  |   |   |  |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52 アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |  |   |   |  |   |   |       | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53 ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |  |   |   |  |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54 ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |  |   |   |  |   |   |       | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56 トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |  |   |   |  |   |   |       | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 57 |
| 58 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 58 |
| 59 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 59 |
| 60 ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 60 |
| 61 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 61 |
| 62 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 62 |
| 63 残留塩素                                 | mg/L   | 0.67     | 0.59    | 0.55    | 0.45     | 0.48    | 0.72    |  |   |   |  |   |   |       | 0.72     | 0.45     | 0.58     | 63 |
| 64 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 51       | 46      | 47      | 47       | 55      | 57      |  |   |   |  |   |   |       | 57       | 46       | 51       | 64 |
| 65 マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |  |   |   |  |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 66 |
| 67 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |  |   |   |  |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68 メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |  |   |   |  |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 69 |
| 70 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 70 |
| 71 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 71 |
| 72 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |  |   |   |  |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73 pH値                                  |        | 7.6      | 7.5     | 7.6     | 7.4      | 7.8     | 7.9     |  |   |   |  |   |   |       | 7.9      | 7.4      | 7.6      | 73 |
| 74 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 74 |
| 75 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 1       |  |   |   |  |   |   |       | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |  |   |   |  |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77 アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     | 0.01    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |  |   |   |  |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78 PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       |  | — | — |  | — | — |       | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

| 令和7年度 採水月日 |                                          | 4月7日     | 5月19日   | 6月9日    | 7月15日    | 8月12日   | 9月9日    |   |   |   |   |   |   | ⑤園部公園 | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-------|----------|----------|----------|----|
|            | 採水時刻                                     | 9:25     | 9:42    | 9:45    | 9:45     | 9:12    | 9:28    |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
|            | 天候                                       | 晴れ       | 曇り      | 雨       | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
|            | 気温℃                                      | 16.8     | 21.9    | 23.5    | 29.4     | 30.7    | 31.1    |   |   |   |   |   |   |       | 31.1     | 16.8     | 25.6     |    |
|            | 水温℃                                      | 15.8     | 20.4    | 22.2    | 26.8     | 29.9    | 28.8    |   |   |   |   |   |   |       | 29.9     | 15.8     | 24.0     |    |
| 1          | 一般細菌cfu/mL                               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   |       | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.3     | 0.8     |   |   |   |   |   |   |       | 0.8      | 0.3      | 0.6      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   |       | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   |       | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    | 0.06    | 0.07    | 0.10     | 0.11    | 0.09    |   |   |   |   |   |   |       | 0.11     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルムmg/L                               | 0.003    | 0.016   | 0.022   | 0.033    | 0.026   | 0.044   |   |   |   |   |   |   |       | 0.044    | 0.003    | 0.024    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | —       | —       | 0.013    | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | 0.013    | <0.003   | 0.006    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.002    | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.002   |   |   |   |   |   |   |       | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.010    | 0.025   | 0.033   | 0.048    | 0.043   | 0.059   |   |   |   |   |   |   |       | 0.059    | 0.010    | 0.036    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | —       | —       | 0.014    | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | 0.014    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.004    | 0.007   | 0.009   | 0.012    | 0.013   | 0.013   |   |   |   |   |   |   |       | 0.013    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30         | ブromホルムmg/L                              | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |   | — | — |   | — | — |       | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.04     | 0.05    | 0.04    |   |   |   |   |   |   |       | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    | 0.02    | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | 0.02     | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 11.7     | 8.9     | 8.7     | 10.2     | 11.3    | 8.5     |   |   |   |   |   |   |       | 11.7     | 8.5      | 9.9      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | 0.002   |   |   |   |   |   |   |       | 0.002    | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオンmg/L                               | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      | 11      |   |   |   |   |   |   |       | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 64       | 58      | 56      | 48       | 63      | 58      |   |   |   |   |   |   |       | 64       | 48       | 58       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミンng/L                                | <1       | 2       | 2       | 3        | 2       | 2       |   |   |   |   |   |   |       | 3        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 2        | 2       | 1       | 4        | 3       | 2       |   |   |   |   |   |   |       | 4        | 1        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤mg/L                            | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類mg/L                               | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | <0.3     | 0.6     | 0.8     | 0.9      | 0.7     | 1.1     |   |   |   |   |   |   |       | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                      | 7.5      | 7.4     | 7.3     | 7.3      | 7.6     | 7.6     |   |   |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.3      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                       | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度度                                      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   |       | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエンmg/L                                 | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   |       | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸mg/L                                 | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラールmg/L                              | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                      | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素mg/L                                 | 0.61     | 0.57    | 0.55    | 0.62     | 0.68    | 0.52    |   |   |   |   |   |   |       | 0.68     | 0.52     | 0.59     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 64       | 58      | 56      | 48       | 63      | 58      |   |   |   |   |   |   |       | 64       | 48       | 58       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | 0.002   |   |   |   |   |   |   |       | 0.002    | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸mg/L                                 | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                      | 7.5      | 7.4     | 7.3     | 7.3      | 7.6     | 7.6     |   |   |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.3      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                             | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 0        | 0       | 1       | 1        | 0       | 1       |   |   |   |   |   |   |       | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.04     | 0.05    | 0.04    |   |   |   |   |   |   |       | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOAng/L                           | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —     | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   | 5月19日    | 6月9日    | 7月15日   | 8月12日    | 9月9日    |         |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻       |                                      | 9:41   | 9:57     | 10:05   | 10:08   | 9:33     | 9:46    |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 雨       | 晴れ      | 曇り       | 晴れ      |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 15.8   | 23.1     | 24.2    | 30.8    | 30.6     | 31.6    |         |   |   |   |   |   |   | 31.6     | 15.8     | 26.0     |    |
| 水温         |                                      | 15.4   | 21.6     | 23.2    | 30.5    | 31.2     | 30.7    |         |   |   |   |   |   |   | 31.2     | 15.4     | 25.4     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |         |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |         |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | -       | -       | <0.00005 | -       | -       | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.3     | 0.8     |   |   |   |   |   |   | 0.8      | 0.3      | 0.6      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | <0.06   | 0.07    | 0.11     | 0.11    | 0.09    |   |   |   |   |   |   | 0.11     | <0.06    | 0.06     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | -       | -       | <0.002   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.004    | 0.016   | 0.024   | 0.037    | 0.028   | 0.048   |   |   |   |   |   |   | 0.048    | 0.004    | 0.026    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | -       | -       | 0.008    | -       | -       | - | - | - | - | - | - | 0.008    | <0.003   | 0.004    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.002   |   |   |   |   |   |   | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.011    | 0.025   | 0.035   | 0.054    | 0.046   | 0.063   |   |   |   |   |   |   | 0.063    | 0.011    | 0.039    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | -       | -       | 0.015    | -       | -       | - | - | - | - | - | - | 0.015    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.007   | 0.009   | 0.014    | 0.013   | 0.013   |   |   |   |   |   |   | 0.014    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | -       | -       | <0.008   | -       | -       | - | - | - | - | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.3     | 8.8     | 8.6     | 10.1     | 11.1    | 8.1     |   |   |   |   |   |   | 11.3     | 8.1      | 9.7      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      | 11      |   |   |   |   |   |   | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       | 58      | 56      | 48       | 62      | 57      |   |   |   |   |   |   | 62       | 48       | 57       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | 1       | 2       | 3        | 2       | 2       |   |   |   |   |   |   | 3        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | 1       | 3        | 3       | 2       |   |   |   |   |   |   | 3        | 1        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.6     | 0.8     | 0.9      | 0.7     | 1.1     |   |   |   |   |   |   | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.4     | 7.3     | 7.2      | 7.6     | 7.5     |   |   |   |   |   |   | 7.6      | 7.2      | 7.4      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.65     | 0.54    | 0.54    | 0.53     | 0.66    | 0.60    |   |   |   |   |   |   | 0.66     | 0.53     | 0.59     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       | 58      | 56      | 48       | 62      | 57      |   |   |   |   |   |   | 62       | 48       | 57       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.4     | 7.3     | 7.2      | 7.6     | 7.5     |   |   |   |   |   |   | 7.6      | 7.2      | 7.4      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 1        | 0       | 0       | 0        | 1       | 0       |   |   |   |   |   |   | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

| 令和7年度 採水月日                              |        | 4月7日     | 5月19日   | 6月9日    | 7月15日    | 8月12日   | 9月9日    |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|-----------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻                                    |        | 10:10    | 10:19   | 10:34   | 10:37    | 9:55    | 10:09   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候                                      |        | 晴れ       | 曇り      | 雨       | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温                                      | ℃      | 15.5     | 22.9    | 22.5    | 30.5     | 30.9    | 31.9    |   |   |   |   |   |   | 31.9     | 15.5     | 25.7     |    |
| 水温                                      | ℃      | 15.1     | 21.5    | 23.3    | 30.5     | 30.5    | 30.3    |   |   |   |   |   |   | 30.5     | 15.1     | 25.2     |    |
| 1 一般細菌                                  | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2 大腸菌                                   |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3 カドミウム及びその化合物                          | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4 水銀及びその化合物                             | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5 セレン及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6 鉛及びその化合物                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7 ヒ素及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8 六価クロム化合物                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9 亜硝酸態窒素                                | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.4     | 0.8     |   |   |   |   |   |   | 0.8      | 0.4      | 0.6      | 11 |
| 12 フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13 ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17 ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18 テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19 トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20 ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.06    | 0.07    | 0.10     | 0.11    | 0.09    |   |   |   |   |   |   | 0.11     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22 クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23 クロロホルム                               | mg/L   | 0.004    | 0.014   | 0.024   | 0.036    | 0.025   | 0.044   |   |   |   |   |   |   | 0.044    | 0.004    | 0.024    | 23 |
| 24 ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.008    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.008    | <0.003   | 0.004    | 24 |
| 25 ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.002   |   |   |   |   |   |   | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.011    | 0.022   | 0.035   | 0.053    | 0.042   | 0.058   |   |   |   |   |   |   | 0.058    | 0.011    | 0.037    | 27 |
| 28 トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.015    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.015    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29 ブロモジクロロメタン                           | mg/L   | 0.004    | 0.007   | 0.009   | 0.014    | 0.012   | 0.012   |   |   |   |   |   |   | 0.014    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30 ブロモホルム                               | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31 ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33 アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.04     | 0.05    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36 ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.4     | 8.8     | 8.5     | 9.9      | 10.9    | 8.0     |   |   |   |   |   |   | 11.4     | 8.0      | 9.6      | 36 |
| 37 マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      | 11      |   |   |   |   |   |   | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 63       | 58      | 54      | 48       | 61      | 57      |   |   |   |   |   |   | 63       | 48       | 57       | 39 |
| 40 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 40 |
| 41 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 41 |
| 42 ジェオスミン                               | ng/L   | <1       | 2       | 2       | 3        | 2       | 2       |   |   |   |   |   |   | 3        | <1       | 2        | 42 |
| 43 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | 1       | 3        | 3       | 2       |   |   |   |   |   |   | 3        | 1        | 2        | 43 |
| 44 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 44 |
| 45 フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 45 |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.6     | 0.8     | 0.9      | 0.7     | 1.1     |   |   |   |   |   |   | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47 pH値                                  |        | 7.6      | 7.5     | 7.4     | 7.3      | 7.7     | 7.7     |   |   |   |   |   |   | 7.7      | 7.3      | 7.5      | 47 |
| 48 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52 アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53 ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54 ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56 トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 57 |
| 58 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60 ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 60 |
| 61 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 61 |
| 62 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 62 |
| 63 残留塩素                                 | mg/L   | 0.63     | 0.54    | 0.49    | 0.60     | 0.59    | 0.47    |   |   |   |   |   |   | 0.63     | 0.47     | 0.55     | 63 |
| 64 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 63       | 58      | 54      | 48       | 61      | 57      |   |   |   |   |   |   | 63       | 48       | 57       | 64 |
| 65 マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 66 |
| 67 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68 メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 69 |
| 70 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 70 |
| 71 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 71 |
| 72 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73 pH値                                  |        | 7.6      | 7.5     | 7.4     | 7.3      | 7.7     | 7.7     |   |   |   |   |   |   | 7.7      | 7.3      | 7.5      | 73 |
| 74 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 74 |
| 75 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 1       | 0       | 1        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77 アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.04     | 0.05    | 0.04    |   |   |   |   |   |   | 0.05     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78 PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   | 5月19日    | 6月9日    | 7月15日   | 8月12日    | 9月9日    |  |         |   |   |   |   | ⑧湊北公園 | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|--|---------|---|---|---|---|-------|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻       |                                      | 9:30   | 9:13     | 9:55    | 9:20    | 9:37     | 11:25   |  |         |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 雨       | 晴れ      | 曇り       | 晴れ      |  |         |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 15.3   | 22.1     | 20.2    | 27.8    | 30.4     | 30.3    |  |         |   |   |   |   |       | 30.4     | 15.3     | 24.4     |    |
| 水温         |                                      | 14.6   | 21.3     | 23.0    | 30.2    | 29.8     | 30.3    |  |         |   |   |   |   |       | 30.2     | 14.6     | 24.7     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |  |         |   |   |   |   |       | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |  |         |   |   |   |   |       |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |  |         |   |   |   |   |       | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |  | —       | — |   | — | — |       | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |         |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |         |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |         |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |         |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  |         |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | —       | — |   | — | — |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.4     |  | 0.9     |   |   |   |   |       | 0.9      | 0.4      | 0.6      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   |  | <0.08   |   |   |   |   |       | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |         |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  | <0.0002 |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  |  | <0.005  |   |   |   |   |       | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  | <0.004  |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  | <0.002  |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.06    | 0.07    | 0.10     | 0.10    |  | 0.09    |   |   |   |   |       | 0.10     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    | 0.014   | 0.021   | 0.033    | 0.022   |  | 0.041   |   |   |   |   |       | 0.041    | 0.003    | 0.022    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.014    | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | 0.014    | <0.003   | 0.007    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.004   |  | 0.002   |   |   |   |   |       | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.010    | 0.023   | 0.032   | 0.049    | 0.037   |  | 0.055   |   |   |   |   |       | 0.055    | 0.010    | 0.034    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.014    | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | 0.014    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.007   | 0.009   | 0.013    | 0.012   |  | 0.012   |   |   |   |   |       | 0.013    | 0.004    | 0.009    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  | <0.01   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    |  | 0.04    |   |   |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  | <0.03   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  | <0.01   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.3     | 8.8     | 8.6     | 9.9      | 10.8    |  | 8.0     |   |   |   |   |       | 11.3     | 8.0      | 9.6      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      |  | 11      |   |   |   |   |       | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       | 58      | 55      | 47       | 60      |  | 56      |   |   |   |   |       | 62       | 47       | 56       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | 2       | 2       | 3        | 2       |  | 1       |   |   |   |   |       | 3        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 3        | 2       | 1       | 3        | 3       |  | 2       |   |   |   |   |       | 3        | 1        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.6     | 0.8     | 0.9      | 0.7     |  | 1.1     |   |   |   |   |       | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.6     | 7.4     | 7.5      | 7.6     |  | 7.6     |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.4      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  | 異常なし    |   |   |   |   |       |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  | 異常なし    |   |   |   |   |       |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    |  | <0.5    |   |   |   |   |       | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  | <0.1    |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 |  | <0.0015 |   |   |   |   |       | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  | <0.0002 |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 |  | <0.0004 |   |   |   |   |       | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |  | <0.02   |   |   |   |   |       | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.66     | 0.54    | 0.64    | 0.72     | 0.73    |  | 0.75    |   |   |   |   |       | 0.75     | 0.54     | 0.67     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       | 58      | 55      | 47       | 60      |  | 56      |   |   |   |   |       | 62       | 47       | 56       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  | <0.001  |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  | <0.03   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  | <0.002  |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  | <0.1    |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.6     | 7.4     | 7.5      | 7.6     |  | 7.6     |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.4      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 1       | 0       | 0        | 0       |  | 2       |   |   |   |   |       | 2        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  | <0.01   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    |  | 0.04    |   |   |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | —       |   | — | — |   | —     | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ⑨加太支所      |                                      |        |          |         |         |          |         |         |   |   |   |   |   | ⑨加太支所    |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   | 5月19日    | 6月9日    | 7月15日   | 8月12日    | 9月9日    |         |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      | 10:55  | 10:46    | 11:00   | 11:10   | 10:26    | 10:35   |         |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 雨       | 晴れ      | 曇り       | 晴れ      |         |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 14.2   | 23.2     | 20.8    | 30.1    | 31.0     | 30.4    |         |   |   |   |   |   | 31.0     | 14.2     | 25.0     |    |
| 水温         |                                      | 14.8   | 20.6     | 21.9    | 28.7    | 29.7     | 29.4    |         |   |   |   |   |   | 29.7     | 14.8     | 24.2     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |         |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |         |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |         |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       | — | — | — | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | — | — | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.4     | 0.9     |   |   |   |   |   | 0.9      | 0.4      | 0.6      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.06    | 0.07    | 0.11     | 0.11    | 0.09    |   |   |   |   |   | 0.11     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       | — | — | — | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    | 0.014   | 0.023   | 0.038    | 0.026   | 0.050   |   |   |   |   |   | 0.050    | 0.003    | 0.026    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.010    | —       | —       | — | — | — | — | — | 0.010    | <0.003   | 0.005    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.002   |   |   |   |   |   | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | — | — | — | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.011    | 0.023   | 0.034   | 0.055    | 0.042   | 0.066   |   |   |   |   |   | 0.066    | 0.011    | 0.039    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.015    | —       | —       | — | — | — | — | — | 0.015    | <0.003   | 0.008    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    | 0.007   | 0.009   | 0.014    | 0.012   | 0.013   |   |   |   |   |   | 0.014    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       | — | — | — | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.4     | 9.3     | 8.7     | 10.1     | 10.8    | 7.7     |   |   |   |   |   | 11.4     | 7.7      | 9.7      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      | 11      |   |   |   |   |   | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 63       | 59      | 55      | 47       | 60      | 57      |   |   |   |   |   | 63       | 47       | 57       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | 1       | 2       | 3        | 2       | 2       |   |   |   |   |   | 3        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | 1       | 4        | 3       | 2       |   |   |   |   |   | 4        | 1        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.6     | 0.7     | 0.9      | 0.7     | 1.2     |   |   |   |   |   | 1.2      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.4     | 7.4     | 7.2      | 7.5     | 7.5     |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.2      | 7.4      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.63     | 0.54    | 0.51    | 0.61     | 0.76    | 0.60    |   |   |   |   |   | 0.76     | 0.51     | 0.61     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 63       | 59      | 55      | 47       | 60      | 57      |   |   |   |   |   | 63       | 47       | 57       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.4     | 7.4     | 7.2      | 7.5     | 7.5     |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.2      | 7.4      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

| 令和7年度 採水月日 |                                          | 4月7日     | 5月19日   | 6月9日    | 7月15日    | 8月12日   | 9月9日    |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
|            | 採水時刻                                     | 10:40    | 10:41   | 9:35    | 10:45    | 11:05   | 9:57    |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
|            | 天候                                       | 晴れ       | 曇り      | 雨       | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
|            | 気温℃                                      | 17.1     | 20.4    | 22.8    | 29.8     | 30.3    | 31.6    |   |   |   |   |   |   | 31.6     | 17.1     | 25.3     |    |
|            | 水温℃                                      | 15.0     | 20.8    | 22.5    | 29.1     | 29.9    | 29.6    |   |   |   |   |   |   | 29.9     | 15.0     | 24.4     |    |
| 1          | 一般細菌cfu/mL                               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.7      | 0.8     | 0.5     | 0.4      | 0.7     | 0.8     |   |   |   |   |   |   | 0.8      | 0.4      | 0.7      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    | 0.12    | 0.10    | 0.14     | 0.13    | 0.11    |   |   |   |   |   |   | 0.14     | <0.06    | 0.10     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルムmg/L                               | 0.003    | 0.016   | 0.017   | 0.023    | 0.026   | 0.032   |   |   |   |   |   |   | 0.032    | 0.003    | 0.020    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | —       | —       | 0.011    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.011    | <0.003   | 0.005    | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.002    | <0.001  | 0.001   | 0.003    | 0.002   | 0.002   |   |   |   |   |   |   | 0.003    | <0.001   | 0.002    | 25 |
| 26         | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.009    | 0.022   | 0.026   | 0.038    | 0.038   | 0.046   |   |   |   |   |   |   | 0.046    | 0.009    | 0.030    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | —       | —       | 0.009    | —       | —       |   | — | — |   | — | — | 0.009    | <0.003   | 0.004    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.004    | 0.005   | 0.007   | 0.011    | 0.010   | 0.012   |   |   |   |   |   |   | 0.012    | 0.004    | 0.008    | 29 |
| 30         | ブromホルムmg/L                              | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       | —       |   | — | — |   | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.03    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 12.6     | 11.1    | 11.2    | 13.9     | 11.0    | 12.3    |   |   |   |   |   |   | 13.9     | 11.0     | 12.0     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオンmg/L                               | 11       | 6       | 7       | 8        | 7       | 7       |   |   |   |   |   |   | 11       | 6        | 8        | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 55       | 45      | 46      | 49       | 46      | 47      |   |   |   |   |   |   | 55       | 45       | 48       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミンng/L                                | <1       | 3       | 2       | 4        | 4       | 3       |   |   |   |   |   |   | 4        | <1       | 3        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 4        | 3       | 2       | 4        | 4       | 2       |   |   |   |   |   |   | 4        | 2        | 3        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤mg/L                            | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類mg/L                               | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | 0.3      | 0.9     | 0.7     | 0.8      | 1.0     | 1.0     |   |   |   |   |   |   | 1.0      | 0.3      | 0.8      | 46 |
| 47         | pH値                                      | 7.5      | 7.5     | 7.5     | 7.8      | 7.8     | 7.8     |   |   |   |   |   |   | 7.8      | 7.5      | 7.7      | 47 |
| 48         | 味                                        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                       | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度度                                      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエンmg/L                                 | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸mg/L                                 | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラールmg/L                              | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                      | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素mg/L                                 | 0.75     | 0.63    | 0.73    | 0.77     | 0.72    | 0.87    |   |   |   |   |   |   | 0.87     | 0.63     | 0.75     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 55       | 45      | 46      | 49       | 46      | 47      |   |   |   |   |   |   | 55       | 45       | 48       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸mg/L                                 | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物mg/L                                | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                      | 7.5      | 7.5     | 7.5     | 7.8      | 7.8     | 7.8     |   |   |   |   |   |   | 7.8      | 7.5      | 7.7      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                             | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 1        | 1       | 0       | 1        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.03    |   |   |   |   |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOAng/L                           | —        | —       | —       | —        | —       | —       | — | — | — | — | — | — | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

| 令和7年度 採水月日 |                                          | 4月7日     | 5月19日   | 6月9日    | 7月15日    | 8月12日   | 9月9日    |   |   |   |   |   |   | ⑪砂山公園 | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|------------|------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-------|----------|----------|----------|----|
|            | 採水時刻                                     | 9:45     | 9:42    | 10:12   | 9:41     | 10:08   | 11:05   |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
|            | 天候                                       | 晴れ       | 曇り      | 雨       | 晴れ       | 曇り      | 晴れ      |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          |    |
|            | 気温℃                                      | 15.5     | 22.0    | 21.5    | 28.3     | 31.7    | 32.7    |   |   |   |   |   |   |       | 32.7     | 15.5     | 25.3     |    |
|            | 水温℃                                      | 14.8     | 21.0    | 22.7    | 29.9     | 30.0    | 29.9    |   |   |   |   |   |   |       | 30.0     | 14.8     | 24.7     |    |
| 1          | 一般細菌cfu/mL                               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   |       | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | -       | -       | <0.00005 | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   | <0.001  | 0.001   | 0.004    | 0.001   | 0.003   |   |   |   |   |   |   |       | 0.004    | <0.001   | 0.002    | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.4      | 0.4     | 0.9     |   |   |   |   |   |   |       | 0.9      | 0.4      | 0.6      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   |   |   |   |   |   |   |       | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  |   |   |   |   |   |   |       | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |   |   |   |   |   |   |       | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    | 0.06    | 0.07    | 0.10     | 0.11    | 0.09    |   |   |   |   |   |   |       | 0.11     | <0.06    | 0.07     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | -       | -       | <0.002   | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルムmg/L                               | 0.003    | 0.010   | 0.023   | 0.036    | 0.024   | 0.044   |   |   |   |   |   |   |       | 0.044    | 0.003    | 0.023    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | -       | -       | 0.005    | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | 0.005    | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.003    | 0.001   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.002   |   |   |   |   |   |   |       | 0.004    | 0.001    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | -       | -       | <0.001   | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.011    | 0.016   | 0.034   | 0.053    | 0.041   | 0.060   |   |   |   |   |   |   |       | 0.060    | 0.011    | 0.036    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | -       | -       | 0.015    | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | 0.015    | <0.003   | 0.007    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.004    | 0.005   | 0.009   | 0.014    | 0.013   | 0.013   |   |   |   |   |   |   |       | 0.014    | 0.004    | 0.010    | 29 |
| 30         | ブromホルムmg/L                              | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | -       | -       | <0.008   | -       | -       |   | - | - |   |   | - | -     | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    | <0.01   | <0.01   | 0.01     | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | 0.01     | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 11.3     | 8.9     | 8.5     | 10.1     | 10.9    | 8.0     |   |   |   |   |   |   |       | 11.3     | 8.0      | 9.6      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | 0.001    | 0.001   | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオンmg/L                               | 14       | 11      | 12      | 12       | 13      | 11      |   |   |   |   |   |   |       | 14       | 11       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 62       | 58      | 54      | 48       | 60      | 56      |   |   |   |   |   |   |       | 62       | 48       | 56       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物mg/L                                | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミンng/L                                | <1       | 2       | 2       | 4        | 2       | 2       |   |   |   |   |   |   |       | 4        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 3        | 2       | 1       | 4        | 3       | 2       |   |   |   |   |   |   |       | 4        | 1        | 3        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤mg/L                            | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類mg/L                               | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | <0.3     | 0.6     | 0.7     | 0.9      | 0.7     | 1.1     |   |   |   |   |   |   |       | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                      | 7.6      | 7.5     | 7.4     | 7.5      | 7.6     | 7.6     |   |   |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.4      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                       | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |   |   |   |   |   |   |       |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度度                                      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |   |   |   |   |   |   |       | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 |   |   |   |   |   |   |       | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエンmg/L                                 | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   | <0.02   |   |   |   |   |   |   |       | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素mg/L                                | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラールmg/L                              | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                      | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素mg/L                                 | 0.60     | 0.44    | 0.48    | 0.46     | 0.61    | 0.45    |   |   |   |   |   |   |       | 0.61     | 0.44     | 0.51     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 62       | 58      | 54      | 48       | 60      | 56      |   |   |   |   |   |   |       | 62       | 48       | 56       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   | <0.001  | <0.001  | 0.001    | 0.001   | <0.001  |   |   |   |   |   |   |       | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸mg/L                                 | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   | <0.03   |   |   |   |   |   |   |       | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |   |   |   |   |   |   |       | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                                | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物mg/L                                | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度度                                      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |   |   |   |   |   |   |       | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                      | 7.6      | 7.5     | 7.4     | 7.5      | 7.6     | 7.6     |   |   |   |   |   |   |       | 7.6      | 7.4      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 0        | 0       | 1       | 1        | 0       | 0       |   |   |   |   |   |   |       | 1        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |   |   |   |   |   |   |       | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    | 0.04    |   |   |   |   |   |   |       | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOAng/L                           | -        | -       | -       | -        | -       | -       | - | - | - | - | - | - | -     | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ⑫ 田野支所     |                                      |        |          |         |         |          |         |  |   |   |  |  |   |   | ⑫ 田野支所   |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|--|---|---|--|--|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   | 5月19日    | 6月9日    | 7月15日   | 8月12日    | 9月9日    |  |   |   |  |  |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      | 10:14  | 10:08    | 10:35   | 10:15   | 10:34    | 10:25   |  |   |   |  |  |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      | 晴れ     | 曇り       | 雨       | 晴れ      | 曇り       | 晴れ      |  |   |   |  |  |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      | 15.4   | 22.4     | 20.4    | 28.6    | 29.2     | 29.6    |  |   |   |  |  |   |   | 29.6     | 15.4     | 24.3     |    |
| 水温         |                                      | 14.6   | 20.5     | 22.1    | 29.0    | 29.3     | 29.6    |  |   |   |  |  |   |   | 29.4     | 14.6     | 24.2     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |  |   |   |  |  |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |  |   |   |  |  |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |  |   |   |  |  |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  |   |   |  |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      | 0.5     | 0.6     | 0.3      | 0.3     |  |   |   |  |  |   |   | 0.7      | 0.3      | 0.5      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   |  |   |   |  |  |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  |   |   |  |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  |  |   |   |  |  |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |  |   |   |  |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    | 0.06    | 0.08    | 0.11     | 0.11    |  |   |   |  |  |   |   | 0.11     | <0.06    | 0.08     | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.005    | 0.016   | 0.025   | 0.035    | 0.031   |  |   |   |  |  |   |   | 0.049    | 0.005    | 0.027    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | —       | —       | <0.003   | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.004    | 0.005   |  |   |   |  |  |   |   | 0.005    | 0.002    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.013    | 0.026   | 0.038   | 0.055    | 0.052   |  |   |   |  |  |   |   | 0.066    | 0.013    | 0.042    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | —       | —       | 0.016    | —       |  | — | — |  |  | — | — | 0.016    | <0.003   | 0.008    | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.005    | 0.008   | 0.010   | 0.015    | 0.015   |  |   |   |  |  |   |   | 0.015    | 0.005    | 0.011    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       |  | — | — |  |  | — | — | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    |  |   |   |  |  |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  |   |   |  |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.0     | 8.7     | 8.4     | 10.2     | 11.2    |  |   |   |  |  |   |   | 11.2     | 8.4      | 9.7      | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       | 10      | 12      | 13       | 14      |  |   |   |  |  |   |   | 14       | 10       | 12       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 61       | 57      | 54      | 48       | 62      |  |   |   |  |  |   |   | 62       | 48       | 57       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       | 1       | 2       | 4        | 2       |  |   |   |  |  |   |   | 4        | <1       | 2        | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        | 2       | 1       | 4        | 3       |  |   |   |  |  |   |   | 4        | 1        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     | 0.6     | 0.8     | 0.9      | 0.7     |  |   |   |  |  |   |   | 1.1      | <0.3     | 0.7      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.5     | 7.5     | 7.5      | 7.6     |  |   |   |  |  |   |   | 7.6      | 7.5      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  |   |   |  |  |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |  |   |   |  |  |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    |  |   |   |  |  |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015  | <0.0015 |  |   |   |  |  |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |  |   |   |  |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004  | <0.0004 |  |   |   |  |  |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |  |   |   |  |  |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.59     | 0.44    | 0.44    | 0.39     | 0.41    |  |   |   |  |  |   |   | 0.59     | 0.39     | 0.45     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 61       | 57      | 54      | 48       | 62      |  |   |   |  |  |   |   | 62       | 48       | 57       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |  |   |   |  |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    | <0.03   | <0.03   | <0.03    | <0.03   |  |   |   |  |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |  |   |   |  |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |  |   |   |  |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      | 7.5     | 7.5     | 7.5      | 7.6     |  |   |   |  |  |   |   | 7.6      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        | 1       | 0       | 2        | 0       |  |   |   |  |  |   |   | 2        | 0        | 1        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |  |   |   |  |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     | 0.02    | 0.02    | 0.03     | 0.04    |  |   |   |  |  |   |   | 0.04     | 0.01     | 0.03     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | —        | —       | —       | —        | —       |  | — | — |  |  | — | — | —        | —        | —        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果