


令和8年度 毎月水質検査結果

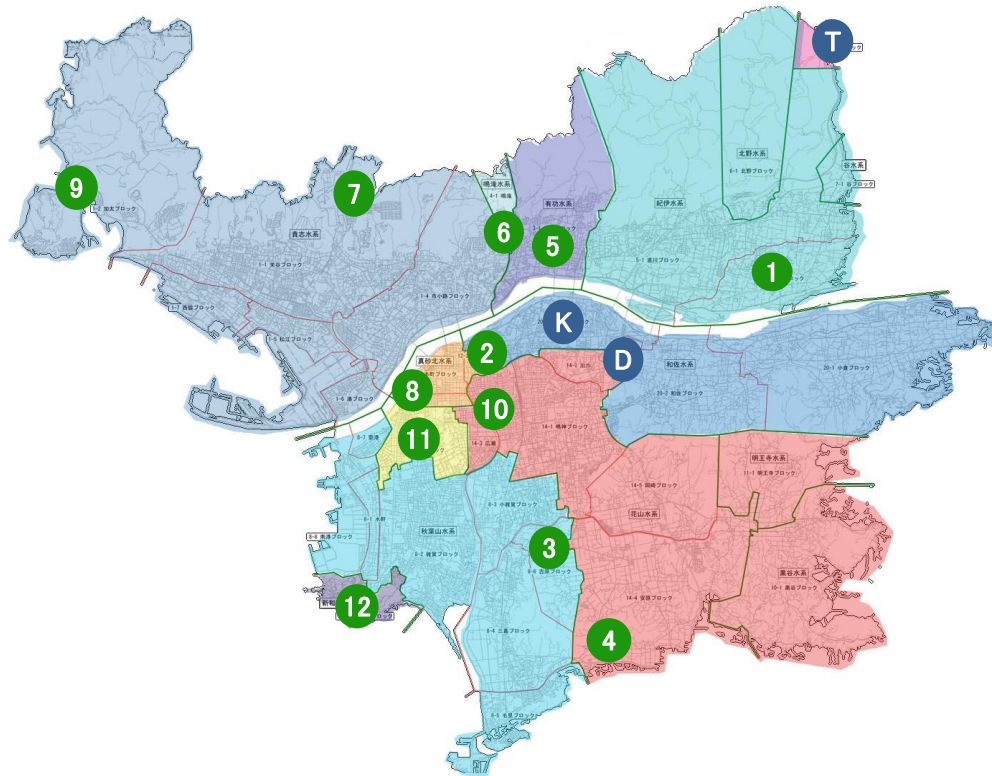

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場																K 加納浄水場			
令和8年度 採水月日			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日										最大	最小	平均	
採水時刻			10:33	10:00	8:50	8:40													
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨													
気温			22.0	21.9	25.8	24.0										25.8	21.9	23.4	
水温			19.6	20.0	24.7	22.3										24.7	19.6	21.7	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.8	0.5	0.7										0.8	0.5	0.7	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	—	—	<5	—	—		—	—	—	—	—	—	5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.06	0.06	0.08	<0.06										0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.008	0.009	0.012	0.008										0.012	0.008	0.009	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	—	—	0.004	—	—		—	—	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002										0.002	0.002	0.002	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.017	0.022	0.016										0.022	0.016	0.018	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	—	—	0.003	—	—		—	—	—	—	—	—	0.004	0.003	0.004	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.006										0.007	0.006	0.006	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02										0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2	10.7	14.1	7.6										14.1	7.6	10.9	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	15	10										15	10	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	62	64	57										64	57	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	114	121	—	100	—	—		—	—	—	—	—	—	121	100	112	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	2	2										2	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1										3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7										0.8	0.7	0.8	47
48	pH値		7.3	7.3	7.1	7.0										7.3	7.0	7.2	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	<0.008	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	0.001	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	0.002	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.96	1.07	1.14	1.10										1.14	0.96	1.07	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	62	64	57										64	57	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	3.5	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	1.7	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	1.7	70
71	臭気強度(TON)		—	<1	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	114	121	—	100	—	—		—	—	—	—	—	—	121	100	112	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.3	7.1	7.0										7.3	7.0	7.2	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.1	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	-1.1	-1.1	-1.1	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02										0.03	0.02	0.02	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場																D 出島浄水場			
令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日											最大	最小	平均	
採水時刻		10:10	10:39	10:40	10:30														
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨														
気温		23.1	24.3	28.3	26.3											28.3	23.1	25.5	
水温		19.8	20.1	23.5	22.3											23.5	19.8	21.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.8	0.5	0.7										0.8	0.5	0.7	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08										0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	-	-	5	-	-		-	-	-	-	-	-	5	5	5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.06										0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.008	0.012										0.012	0.008	0.010	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	0.007	-	-		-	-	-	-	-	-	0.007	0.006	0.006	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001										0.002	0.001	0.002	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.017	0.016	0.019										0.019	0.016	0.017	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	-	-	0.005	-	-		-	-	-	-	-	-	0.005	0.004	0.004	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006										0.006	0.005	0.006	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02										0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.8	12.4	16.1	11.6										16.1	11.6	13.2	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	9	9	10	6										10	6	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	53	53	46										53	46	50	40
41	蒸発残留物	mg/L	109	115	-	98	-	-		-	-	-	-	-	-	115	98	107	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	1	2	2										2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	2	<1										2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8										0.9	0.8	0.8	47
48	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3										7.5	7.3	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.001	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	0.003	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	1.15	0.85	1.07	1.15										1.15	0.85	1.06	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	53	53	46										53	46	50	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	6.8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.3	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3	70
71	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	109	115	-	98	-	-		-	-	-	-	-	-	115	98	107	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3										7.5	7.3	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-1.2	-1.2	-1.2	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02										0.04	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場															T 滝畑浄水場			
	令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日									最大	最小	平均	
			9:35	9:47	10:13	9:39												
			採水時刻	9:47	10:13	9:39												
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨											
			気温	21.5	22.2	25.2	23.2								25.2	21.5	23.0	
			水温	15.7	16.0	19.9	21.1								21.1	15.7	18.2	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.2	0.4									0.6	0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-		-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.07									0.10	<0.06	0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.016	0.029	0.033	0.021									0.033	0.016	0.025	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.006	-	-		-	-	-	-	-	0.009	0.006	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.033	0.038	0.025									0.038	0.020	0.029	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	-	-	0.030	-	-		-	-	-	-	-	0.030	0.012	0.021	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.003									0.005	0.003	0.004	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	8.3	10.4	8.6									10.4	8.3	9.0	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	6	6	6	6									6	6	6	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	31	39	40									40	31	35	40
41	蒸発残留物	mg/L	79	83	-	93	-	-		-	-	-	-	-	93	79	85	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-		-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-		-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.0	1.0	1.5									1.5	0.6	1.0	47
48	pH値		7.0	7.1	7.1	7.4									7.4	7.0	7.2	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度	度	0.5	0.9	0.9	1.5									1.5	0.5	0.9	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.002	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	0.004	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.65	0.58	0.50	0.38									0.65	0.38	0.53	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	31	39	40									40	31	35	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	2.6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.9	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9	70
71	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	79	83	-	93	-	-		-	-	-	-	-	93	79	85	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.0	7.1	7.1	7.4									7.4	7.0	7.2	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.9	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-1.9	-1.9	-1.9	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	2	10	3	19									19	2	8	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日									最大	最小	平均	
	採水時刻	9:11	10:20	9:50	10:07												
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨												
	気温℃	24.3	22.7	26.5	23.2									26.5	22.7	24.2	
	水温℃	18.9	19.9	24.7	24.4									24.7	18.9	22.0	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.9	0.6	0.7									0.9	0.6	0.7	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOAng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸mg/L	0.07	0.07	0.08	0.07									0.08	0.07	0.07	22
23	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルムmg/L	0.016	0.019	0.023	0.016									0.023	0.016	0.019	24
25	ジクロロ酢酸mg/L	0.006	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	25
26	ジブロモクロロメタンmg/L	0.002	0.003	0.004	0.003									0.004	0.002	0.003	26
27	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタンmg/L	0.028	0.032	0.040	0.029									0.040	0.028	0.032	28
29	トリクロロ酢酸mg/L	0.007	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.006	0.006	29
30	ブロモジクロロメタンmg/L	0.009	0.010	0.013	0.010									0.013	0.009	0.010	30
31	ブロモホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02									0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.3	9.8	13.6	7.3									13.6	7.3	10.2	37
38	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオンmg/L	12	13	15	10									15	10	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	57	61	64	50									64	50	58	40
41	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミンng/L	2	2	2	1									2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオールng/L	2	1	3	<1									3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6									0.8	0.6	0.7	47
48	pH値	7.5	7.6	7.6	7.3									7.6	7.3	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタンmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素mg/L	0.61	0.67	0.43	0.70									0.70	0.43	0.60	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	57	61	64	50									64	50	58	65
66	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.5	7.6	7.6	7.3									7.6	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌cfu/mL	0	1	0	1									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02									0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日											最大	最小	平均	
採水時刻		9:30	9:25	9:35	9:17														
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨														
気温 ℃		23.2	18.9	24.5	23.8											24.5	18.9	22.6	
水温 ℃		17.5	18.8	23.6	23.3											23.6	17.5	20.8	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	1											1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4		
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6											0.9	0.6	0.7	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20		
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.07	0.08	0.09	0.08											0.09	0.07	0.08	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23		
24	クロロホルム mg/L	0.021	0.026	0.031	0.024											0.031	0.021	0.026	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	<0.003	<0.003	25		
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003											0.004	0.003	0.003	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27		
28	総トリハロメタン mg/L	0.034	0.041	0.049	0.039											0.049	0.034	0.040	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.007	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007	29		
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.010	0.011	0.013	0.012											0.013	0.010	0.012	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32		
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02											0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.2	9.3	12.4	7.2											12.4	7.2	9.8	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	12	13	14	10											14	10	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	56	59	62	51											62	51	57	40
41	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	#DIV/0!	41		
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42		
43	ジェオスミン ng/L	2	2	2	1											2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1											3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45		
46	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6											0.8	0.6	0.7	47
48	pH値	7.4	7.5	7.6	7.2											7.6	7.2	7.4	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56		
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58		
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61		
62	抱水クロラル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62		
63	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63		
64	残留塩素 mg/L	0.55	0.49	0.30	0.52											0.55	0.30	0.47	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	56	59	62	51											62	51	57	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67		
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70		
71	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	#DIV/0!	71		
72	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	#DIV/0!	72		
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.5	7.6	7.2											7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	#DIV/0!	75		
76	従属栄養細菌 cfu/mL	1	0	0	0											1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02											0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所															③三田連絡所			
	令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日									最大	最小	平均	
			9:55	9:58	10:06	9:43												
			天気	天気	天気	雨												
			気温 ℃	23.8	21.4	25.1	24.9								25.1	21.4	23.8	
			水温 ℃	18.7	19.8	24.3	23.8								24.3	18.7	21.7	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6									0.9	0.6	0.7	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.07									0.08	0.06	0.07	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.021	0.026	0.018									0.026	0.018	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.004	0.005	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003									0.004	0.003	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.035	0.044	0.032									0.044	0.031	0.035	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.014	0.010									0.014	0.010	0.011	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02									0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3	9.7	13.2	7.1									13.2	7.1	10.1	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	15	10									15	10	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	64	50									64	50	58	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	2	1									2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1									3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6									0.8	0.6	0.7	47
48	pH値		7.5	7.5	7.5	7.2									7.5	7.2	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.64	0.54	0.42	0.68									0.68	0.42	0.57	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	64	50									64	50	58	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.5	7.5	7.5	7.2									7.5	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	2	1									2	0	1	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02									0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

	令和8年度 採水月日	4月20日	5月11日	6月1日	7月6日										④本渡公園			
															最大	最小	平均	
	採水時刻	10:15	11:00	11:04	10:41													
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨													
	気温℃	22.0	23.2	25.2	24.9										25.2	22.0	23.8	
	水温℃	18.6	20.2	24.7	24.3										24.7	18.6	22.0	
1	一般細菌cfu/mL	1	0	1	0										1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.6	0.9	0.6	0.7										0.9	0.6	0.7	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOAng/L	<5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	<5	<5	20
21	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸mg/L	0.07	0.08	0.09	0.06										0.09	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルムmg/L	0.023	0.029	0.030	0.029										0.030	0.023	0.028	24
25	ジクロロ酢酸mg/L	0.010	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.006	0.008	25
26	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.003	0.004	0.002										0.004	0.002	0.003	26
27	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタンmg/L	0.035	0.043	0.049	0.043										0.049	0.035	0.043	28
29	トリクロロ酢酸mg/L	0.008	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.009	29
30	ブromジクロロメタンmg/L	0.009	0.012	0.014	0.012										0.014	0.009	0.012	30
31	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02										0.03	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物mg/L	12.7	11.4	15.7	10.8										15.7	10.8	12.6	37
38	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオンmg/L	9	9	10	6										10	6	9	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	49	51	56	43										56	43	50	40
41	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミンng/L	2	1	2	2										2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオールng/L	2	1	2	<1										2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.8	0.9	0.8	0.7										0.9	0.7	0.8	47
48	pH値	7.5	7.7	7.5	7.3										7.7	7.3	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													50
51	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタンmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素mg/L	0.56	0.35	0.32	0.75										0.75	0.32	0.50	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	49	51	56	43										56	43	50	65
66	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.5	7.7	7.5	7.3										7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	1	3										3	0	1	76
77	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02										0.03	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園															⑤園部公園			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日									最大	最小	平均	
			9:30	9:13	9:31	9:06												
			曇り	晴れ	曇り	晴れ												
			天気															
	気温	℃	19.4	25.0	23.0	31.6									31.6	19.4	24.8	
	水温	℃	16.8	21.1	22.2	26.9									26.9	16.8	21.8	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3									0.8	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—		—	—		—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07									0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—		—	—		—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.021	0.016	0.024									0.024	0.016	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—		—	—		—	—	0.009	0.008	0.008	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003									0.004	0.002	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.037	0.027	0.040									0.040	0.027	0.033	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—		—	—		—	—	0.009	0.008	0.008	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.008	0.012									0.012	0.007	0.010	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—		—	—		—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03									0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.7	7.4	7.8									13.7	7.4	9.4	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10									15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52									67	52	60	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2									3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1									4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6									0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2									7.4	7.0	7.2	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.52	0.49	0.74	0.65									0.74	0.49	0.60	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52									67	52	60	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2									7.4	7.0	7.2	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	1	0	0	0									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03									0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日									最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3								0.8	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.017	0.024	0.015	0.023								0.024	0.015	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.006	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003								0.004	0.002	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.041	0.026	0.039								0.041	0.026	0.033	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.012								0.013	0.008	0.010	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	13.4	7.2	8.0								13.4	7.2	9.6	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10								15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52								66	52	60	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2								3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3								7.5	7.1	7.3	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.51	0.52	0.77	0.66								0.77	0.51	0.62	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52								66	52	60	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3								7.5	7.1	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:15	9:48	10:08	9:58												
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ												
気温		22.3	26.3	24.7	33.4									33.4	22.3	26.7	
水温		17.3	23.2	23.4	27.6									27.6	17.3	22.9	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	3								3	0	1	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3								0.8	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.022	0.014	0.023								0.023	0.014	0.019	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.004								0.004	0.002	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.038	0.024	0.039								0.039	0.024	0.032	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.012								0.012	0.007	0.010	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.3	7.1	7.9								13.3	7.1	9.3	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52								65	52	59	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2								3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4								7.6	7.2	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.48	0.74	0.55								0.74	0.48	0.58	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52								65	52	59	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4								7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	1								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園														⑧湊北公園			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日								最大	最小	平均	
			9:56	9:35	9:50	10:44											
			曇り	晴れ	曇り	晴れ											
			18.2	22.9	23.9	28.4								28.4	18.2	23.4	
	天候																
	気温	℃	17.0	23.2	21.9	26.7								26.7	17.0	22.2	
	水温	℃															
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3								0.9	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.019	0.022	0.013	0.023								0.023	0.013	0.019	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.004	0.002	0.004								0.004	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.039	0.023	0.039								0.039	0.023	0.032	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.013								0.013	0.007	0.010	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	13.5	7.0	7.9								13.5	7.0	9.1	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52								66	52	59	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2								3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1								3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5								7.6	7.3	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.49	0.76	0.66								0.76	0.49	0.61	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52								66	52	59	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5								7.6	7.3	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03								0.03	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所														⑨加太支所			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日								最大	最小	平均	
			10:45	10:18	10:35	10:30											
			曇り	晴れ	曇り	晴れ											
			天気														
	気温	℃	19.3	24.7	25.4	31.3								31.3	19.3	25.2	
	水温	℃	16.6	22.1	22.4	26.0								26.0	16.6	21.8	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3								0.9	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—		—	—		—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—		—	—		—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.022	0.023	0.013	0.024								0.024	0.013	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.005	—	—		—	—		—	0.010	0.005	0.007	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004								0.005	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.022	0.040								0.041	0.022	0.033	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.007	—	—		—	—		—	0.010	0.007	0.008	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.013	0.008	0.013								0.013	0.007	0.010	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—		—	—		—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03								0.03	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	13.5	6.6	7.9								13.5	6.6	8.9	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	11	10								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51								65	51	58	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	4	2	2								4	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	<1	<1								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6								1.0	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.1	7.4								7.5	7.1	7.3	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.58	0.47	0.78	0.60								0.78	0.47	0.61	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51								65	51	58	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—		—	—		—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.1	7.4								7.5	7.1	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—		—	—		—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03								0.03	0.01	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園														⑩岡東公園			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日								最大	最小	平均	
			9:32	10:45	11:10	9:35											
			曇り	晴れ	曇り	晴れ											
			19.2	26.9	25.0	29.8								29.8	19.2	25.2	
	採水時刻		16.9	23.6	21.5	27.1								27.1	16.9	22.3	
	天候																
	気温	℃															
	水温	℃															
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	1	0								1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.4	0.6	0.4								0.9	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.06	0.09								0.09	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.015	0.019	0.009	0.024								0.024	0.009	0.017	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.007	0.008	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.003								0.003	0.001	0.002	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.032	0.016	0.039								0.039	0.016	0.028	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.007	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.010	0.006	0.012								0.012	0.006	0.008	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	16.9	10.0	11.1								16.9	10.0	12.3	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	7	11	5	7								11	5	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47								59	40	48	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	1	3								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	6	<1	<1								6	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.5	0.8								0.9	0.5	0.8	47
48	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5								7.6	7.3	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.71	0.71	0.84	0.92								0.92	0.71	0.80	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47								59	40	48	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5								7.6	7.3	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	1	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日									⑪砂山公園	最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3									0.9	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08									0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.021	0.023	0.014	0.024									0.024	0.014	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.003	0.006	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004									0.005	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.024	0.041									0.041	0.024	0.034	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.008	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.013									0.013	0.008	0.010	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03									0.03	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	13.4	6.8	7.6									13.4	6.8	9.0	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	11									16	11	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50									66	50	58	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2									3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1									3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6									1.0	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4									7.6	7.2	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.50	0.41	0.64	0.54									0.64	0.41	0.52	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50									66	50	58	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4									7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	1									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03									0.03	0.01	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日									⑫ 田野支所	最大	最小	平均	
	採水時刻	10:36	10:14	10:40	10:17													
	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ													
	気温 ℃	16.2	23.8	24.5	28.9										28.9	16.2	23.4	
	水温 ℃	16.8	22.0	22.2	25.4										25.4	16.8	21.6	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4										0.7	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.06	0.07										0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.015	0.026	0.021	0.028										0.028	0.015	0.023	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.005	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	<0.003	<0.003	25
26	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.005	0.002	0.004										0.005	0.002	0.003	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.026	0.046	0.034	0.046										0.046	0.026	0.038	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.006	0.007	29
30	ブromジクロロメタン mg/L	0.008	0.015	0.010	0.014										0.015	0.008	0.012	30
31	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02										0.03	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.4	12.7	7.8	7.5										12.7	7.5	9.6	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	14	15	13	10										15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50										65	50	59	40
41	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	#DIV/0!	42
43	ジェオスミン ng/L	1	3	2	1										3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	2	2	<1										4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	#DIV/0!	45
46	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.7	0.6	0.6										0.7	0.6	0.6	47
48	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5										7.6	7.2	7.4	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	#DIV/0!	58
59	亜塩素酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	#DIV/0!	61
62	抱水クロラール mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	#DIV/0!	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素 mg/L	0.48	0.50	0.71	0.53										0.71	0.48	0.56	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50										65	50	59	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	#DIV/0!	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	71
72	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	#DIV/0!	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5										7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	#DIV/0!	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02										0.03	0.01	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果