


令和8年度 毎月水質検査結果

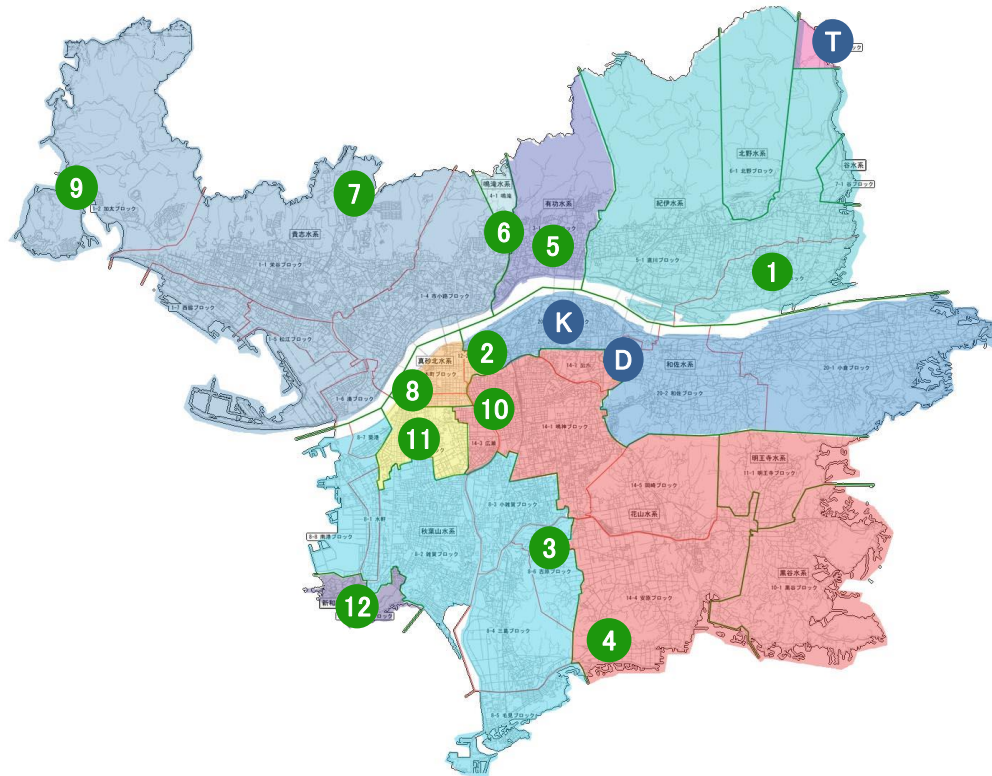

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納淨水場

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日			最大	最小	平均	
採水時刻		10:33	10:00	8:50	8:40	8:10	8:55						
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨						
気温 ℃		22.0	21.9	25.8	24.0	33.1	23.8			33.1	21.9	25.1	
水温 ℃		19.6	20.0	24.7	22.3	30.5	24.1			30.5	19.6	23.5	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	1	0			1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.8	0.5	0.7	0.2	0.8	-	-	0.8	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	-	-	<0.8	<0.8	<0.8	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	5	-	-	<5	-	-	-	-	5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.06	0.06	0.08	<0.06	0.07	0.07	-	-	0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.008	0.009	0.012	0.008	0.010	0.013	-	-	0.013	0.008	0.010	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	-	-	0.004	0.002	0.002	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.016	0.017	0.022	0.016	0.024	0.023	-	-	0.024	0.016	0.020	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.003	-	-	-	-	0.004	0.003	0.004	29
30	プロモジクロロメタン mg/L	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	-	-	0.009	0.006	0.007	30
31	プロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	-	-	0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.2	10.7	14.1	7.6	12.4	7.7	-	-	14.1	7.6	10.6	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	12	13	15	10	14	10	-	-	15	10	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	62	64	57	66	53	-	-	66	53	60	40
41	蒸発残留物 mg/L	114	121	-	100	123	-	-	-	123	100	115	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン ng/L	2	2	2	2	1	-	-	-	2	<1	1	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1	<1	2	-	-	3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	-	-	0.9	0.5	0.7	47
48	pH値	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	-	-	7.4	7.0	7.3	48
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-				49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-				50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	-	-	<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	56
57	トルエン mg/L	<0.002	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	0.001	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール mg/L	-	0.002	-	-	0.003	-	-	-	0.003	0.002	0.003	62
63	農薬類	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	<1	<1	63
64	残留炭素 mg/L	0.96	1.07	1.14	1.10	1.11	1.22	-	-	1.22	0.96	1.10	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	62	64	57	66	53	-	-	66	53	60	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	3.5	-	-	5.3	-	-	-	5.3	3.5	4.4	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	1.7	-	-	1.3	-	-	-	1.7	1.3	1.5	70
71	臭気強度(TON) mg/L	-	<1	-	-	<1	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物 mg/L	114	121	-	100	123	-	-	-	123	100	115	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.4	-	-	7.4	7.0	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.1	-	-	-0.9	-	-	-	-0.9	-1.1	-1.0	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	-	-	0.05	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:10	10:39	10:40	10:30	9:45	10:33												
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨												
気温 ℃		23.1	24.3	28.3	26.3	32.8	23.1									32.8	23.1	26.3	
水温 ℃		19.8	20.1	23.5	22.3	30.6	24.1									30.6	19.8	23.4	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-			-	-					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-									<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.8	0.5	0.7	0.2	0.9									0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	5	-	-	5	-	-			-	-					5	5	5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.08	0.08	0.10	0.06	0.09	0.08									0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-			-	-					<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.009	0.010	0.008	0.012	0.014	0.010									0.014	0.008	0.010	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.007	-	-			-	-					0.007	0.006	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002									0.004	0.001	0.002	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-			-	-					<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.016	0.017	0.016	0.019	0.028	0.020									0.028	0.016	0.019	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.005	-	-			-	-					0.005	0.004	0.004	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008									0.010	0.005	0.007	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-			-	-					<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02									0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	12.8	12.4	16.1	11.6	17.9	13.3									17.9	11.6	14.0	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	9	9	10	6	10	6									10	6	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	50	53	53	46	58	49									58	46	51	40
41	蒸発残留物 mg/L	109	115	-	98	137	-			-	-					137	98	115	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-			-	-					<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン ng/L	2	1	2	2	4	3									4	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	2	<1	1	2									2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-			-	-					<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類 mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-			-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8									0.9	0.6	0.8	47
48	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7									7.7	7.3	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アセチレン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-			-	-					<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	59
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	0.001	-	-	0.002	-									0.002	0.001	0.001	61
62	拘水クロラール mg/L	-	0.003	-	-	0.006	-									0.006	0.003	0.005	62
63	農薬類	-	-	-	<1	-	-									<1	<1	<1	63
64	残留塩素 mg/L	1.15	0.85	1.07	1.15	1.30	1.56									1.56	0.85	1.18	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	50	53	53	46	58	49									58	46	51	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	6.8	-	-	2.3	-			-	-					6.8	2.3	4.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	2.3	-	-	1.4	-			-	-					2.3	1.4	1.8	70
71	臭気強度(TON)	-	<1	-	-	<1	-			-	-					<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物 mg/L	109	115	-	98	137	-			-	-					137	98	115	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7									7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2	-	-	-0.7	-			-	-					-0.7	-1.2	-0.9	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02									0.04	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

丁 潼烟淨水場

令和8年度 採水月日	4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						最大	最小	平均	
採水時刻	9:35	9:47	10:13	9:39	9:40										
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨									
気温 ℃	21.5	22.2	25.2	23.2	28.6	23.0						28.6	21.5	24.0	
水温 ℃	15.7	16.0	19.9	21.1	27.0	25.8						27.0	15.7	20.9	
1 一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	1	0						1	0	0	1
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									2
3 カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5 セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-						<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.6	0.2	0.4	<0.2	0.3						0.6	<0.2	0.4	11
12 フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-		-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21 ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.07	<0.06	0.08						0.10	<0.06	<0.06	22
23 クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム mg/L	0.016	0.029	0.033	0.021	0.003	0.015						0.033	0.003	0.019	24
25 ジクロロ酢酸 mg/L	0.009	-	-	0.006	-	-		-	-	-	-	0.009	0.006	0.007	25
26 ジブロモクロロメタン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001						0.002	<0.001	<0.001	26
27 臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン mg/L	0.020	0.033	0.038	0.025	0.007	0.021						0.038	0.007	0.024	28
29 トリクロロ酢酸 mg/L	0.012	-	-	0.030	-	-		-	-	-	-	0.030	0.012	0.021	29
30 ブロモジクロロメタン mg/L	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005						0.005	0.003	0.004	30
31 ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	34
35 鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物 mg/L	8.6	8.3	10.4	8.6	11.4	12.0						12.0	8.3	9.9	37
38 マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン mg/L	6	6	6	6	6	6						6	6	6	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	31	31	39	40	39	42						42	31	37	40
41 蒸発残留物 mg/L	79	83	-	93	96	-						96	79	88	41
42 陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43 ジェオスミン ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	43
44 2-メチルイソボルネオール ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	44
45 非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-		-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46 フェノール類 mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-		-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.6	1.0	1.0	1.5	<0.3	1.0						1.5	<0.3	0.9	47
48 pH値	7.0	7.1	7.4	7.4	7.9	7.9						7.9	7.0	7.4	48
49 臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									50
51 気味 度	-	-	-	-	-	-						1.5	<0.5	0.7	51
52 濁度 度	0.5	0.9	0.9	1.5	<0.5	0.7						<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アラチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57 トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-		-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59 亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	59
60 二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	60
61 シクロアセトニトリル mg/L	-	0.002	-	-	<0.001	-		-	-	-	-	0.002	<0.001	<0.001	61
62 拘水クロラーレ mg/L	-	0.004	-	-	0.003	-		-	-	-	-	0.004	0.003	0.004	62
63 農薬類 mg/L	-	-	-	-	<1	-		-	-	-	-	<1	<1	<1	63
64 残留塩素 mg/L	0.65	0.58	0.50	0.38	0.87	0.48						0.87	0.38	0.58	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	31	31	39	40	39	42						42	31	37	65
66 マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸 mg/L	-	2.6	-	-	2.5	-		-	-	-	-	2.6	2.5	2.5	67
68 1,1-1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	2.9	-	-	1.1	-		-	-	-	-	2.9	1.1	2.0	70
71 臭気強度(TON) mg/L	-	<1	-	-	<1	-		-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72 蒸発残留物 mg/L	79	83	-	93	96	-		-	-	-	-	96	79	88	72
73 濁度 度	7.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	73
74 pH値	<0.1	7.1	7.1	7.4	7.7	7.9						7.9	7.0	7.4	74
75 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.9	-	-	-0.9	-		-	-	-	-	-0.9	-1.9	-1.4	75
76 従属栄養細菌 cfu/mL	2	10	3	19	7	25						25	2	11	76
77 1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	77
78 アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日									最大	最小	平均	
1	採水時刻	9:11	10:20	9:50	10:07	10:50	10:09												
2	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴れ	雨												
3	気温 ℃	24.3	22.7	26.5	23.2	31.8	22.9									31.8	22.7	25.2	
4	水温 ℃	18.9	19.9	24.7	24.4	31.9	28.5									31.9	18.9	24.7	
5	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0	1
6	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
7	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
8	水銀及びその化合物 mg/L	-	-	-	-	-	-									<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
9	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
10	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
11	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
12	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
13	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
14	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-									<0.001	<0.001	<0.001	10
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.9	0.6	0.7	0.2	0.8									0.9	0.2	0.6	11
16	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
17	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
18	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
19	1,4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
20	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
21	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
22	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
23	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
24	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-									<5	<5	<5	20
25	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
26	塩素酸 mg/L	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.07									0.11	0.07	0.08	22
27	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-									<0.002	<0.002	<0.002	23
28	クロロホルム mg/L	0.016	0.019	0.023	0.016	0.019	0.035									0.035	0.016	0.021	24
29	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.006	-	-									0.006	0.006	0.006	25
30	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003									0.006	0.002	0.003	26
31	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-									<0.001	<0.001	<0.001	27
32	総トリハロメタン mg/L	0.028	0.032	0.040	0.029	0.040	0.053									0.053	0.028	0.037	28
33	トリクロロ酢酸 mg/L	0.007	-	-	0.006	-	-									0.007	0.006	0.006	29
34	ブロモジクロロメタン mg/L	0.009	0.010	0.013	0.010	0.014	0.015									0.015	0.009	0.012	30
35	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
36	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-									<0.008	<0.008	<0.008	32
37	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
38	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03									0.05	0.02	0.03	34
39	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
40	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
41	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.3	9.8	13.6	7.3	12.2	8.3									13.6	7.3	10.2	37
42	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
43	塩化物イオン mg/L	12	13	15	10	15	11									15	10	13	39
44	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	57	61	64	50	69	57									69	50	60	40
45	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	41
46	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	42
47	ジオキシム ng/L	2	2	2	1	<1	3									3	<1	2	43
48	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1	<1	3									3	<1	1	44
49	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	45
50	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	46
51	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	1.2									1.2	0.5	0.8	47
52	pH値	7.5	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7									7.7	7.3	7.6	48
53	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	49
54	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	50
55	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
56	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
57	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
58	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
59	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
60	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	56
61	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
62	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	58
63	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	59
64	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	60
65	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	61
66	換水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	62
67	農薬類	-	-	-	-	-	-									-	-	-	63
68	残留塩素 mg/L	0.61	0.67	0.43	0.70	0.78	0.72									0.78	0.43	0.65	64
69	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	57	61	64	50	69	57									69	50	60	65
70	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
71	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	67
72	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
73	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
74	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	70
75	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-									-	-	-	71
76	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-									-	-	-	72
77	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
78	pH値	7.5	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7									7.7	7.3	7.6	74
79	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-									-	-	-	75
80	病原性細菌 cfu/mL	0	1	0	1	1	0									1	0	0	76
81	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
82	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03									0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

②中之島公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日								最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								30.8	18.9	24.0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								1	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6	<0.2	0.7							0.9	<0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10							0.12	0.07	0.09	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.021	0.026	0.031	0.024	0.033	0.035							0.035	0.021	0.028	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004							0.007	0.003	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.041	0.049	0.039	0.058	0.057							0.058	0.034	0.046	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.013	0.012	0.018	0.017							0.018	0.010	0.014	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.04							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.2	9.3	12.4	7.2	12.3	9.6							12.4	7.2	10.2	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	14	10	15	13							15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	59	62	51	67	61							67	51	59	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジオキシベンゼン	ng/L	2	2	2	1	<1	3							3	<1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1	<1	3							3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0							1.0	0.6	0.8	47
48	pH値		7.4	7.5	7.6	7.2	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜硫酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.55	0.49	0.30	0.52	0.42	0.35							0.55	0.30	0.44	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	59	62	51	67	61							67	51	59	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.6	7.2	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	病原性細菌	cfu/mL	1	0	0	0	0	1							1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.04							0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日			最大	最小	平均	
採水時刻		9:55	9:58	10:06	9:43	10:06	10:01						
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨						
気温 ℃		23.8	21.4	25.1	24.9	32.8	23.2			32.8	21.4	25.2	
水温 ℃		18.7	19.8	24.3	23.8	30.9	28.4			30.9	18.7	24.3	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6	0.2	0.8			0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07			0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.018	0.021	0.026	0.018	0.022	0.036			0.036	0.018	0.024	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	0.006	0.004	0.005	25
26	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003			0.006	0.003	0.004	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.031	0.035	0.044	0.032	0.045	0.056			0.056	0.031	0.040	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006	29
30	ブromジクロロメタン mg/L	0.010	0.011	0.014	0.010	0.016	0.016			0.016	0.010	0.013	30
31	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03			0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.3	9.7	13.2	7.1	12.0	8.8			13.2	7.1	10.2	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	12	13	15	10	15	12			15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	58	62	64	50	68	59			68	50	60	40
41	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジェオスミン ng/L	2	2	2	1	<1	3			3	<1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1	<1	4			4	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	1.2			1.2	0.5	0.8	47
48	pH値	7.5	7.5	7.5	7.2	7.6	7.6			7.6	7.2	7.5	48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						49
50	臭気 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	50
51	臭気 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	51
52	臭気 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アセチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015			<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	拘水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素 mg/L	0.64	0.54	0.42	0.68	0.62	0.54			0.68	0.42	0.57	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	58	62	64	50	68	59			68	50	60	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.5	7.5	7.5	7.2	7.6	7.6			7.6	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	2	1	0	0			2	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03			0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						最大	最小	平均	
採水時刻		10:15	11:00	11:04	10:41	10:25	10:37									
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨									
気温 ℃		22.0	23.2	25.2	24.9	32.8	24.0						32.8	22.0	25.4	
水温 ℃		18.6	20.2	24.7	24.3	32.1	27.4						32.1	18.6	24.6	
一般細菌 cfu/mL		1	0	1	0	0	1						1	0	0	1
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									2
カドミウム及びその化合物 mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
水銀及びその化合物 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
セレン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
鉛及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
ヒ素及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	7
六価クロム化合物 mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
亜硝酸態窒素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L		<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L		0.6	0.9	0.6	0.7	0.2	0.9						0.9	0.2	0.6	11
フッ素及びその化合物 mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物 mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
四塩化炭素 mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
1,4-ジオキサン mg/L		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
ジクロロメタン mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
テトラクロロエチレン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
トリクロロエチレン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
PFOS及びPFOA ng/L		<5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	<5	<5	20
ベンゼン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	21
塩素酸 mg/L		0.07	0.08	0.09	0.06	0.10	0.10						0.10	0.06	0.08	22
クロロ酢酸 mg/L		<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
クロロホルム mg/L		0.023	0.029	0.030	0.029	0.028	0.054						0.054	0.023	0.032	24
ジクロロ酢酸 mg/L		0.010	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.006	0.008	25
ジブロモクロロメタン mg/L		0.002	0.003	0.004	0.002	0.007	0.003						0.007	0.002	0.004	26
臭素酸 mg/L		<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
総トリハロメタン mg/L		0.035	0.043	0.049	0.043	0.053	0.075						0.075	0.035	0.050	28
トリクロロ酢酸 mg/L		0.008	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.008	0.009	29
ブロモジクロロメタン mg/L		0.009	0.012	0.014	0.012	0.018	0.018						0.018	0.009	0.014	30
ブロモホルム mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	31
ホルムアルデヒド mg/L		<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
亜鉛及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	33
アルミニウム及びその化合物 mg/L		0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04						0.04	0.02	0.03	34
鉄及びその化合物 mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	35
銅及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	36
ナトリウム及びその化合物 mg/L		12.7	11.4	15.7	10.8	16.0	11.6						16.0	10.8	13.0	37
マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	38
塩化物イオン mg/L		9	9	10	6	11	7						11	6	9	39
カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L		49	51	56	43	59	49						59	43	51	40
蒸発残留物 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
陰イオン界面活性剤 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
ジェオスミン ng/L		2	1	2	2	4	4						4	1	2	43
2-メチルイソボルネオール ng/L		2	1	2	<1	1	4						4	<1	2	44
非イオン界面活性剤 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
フェノール類 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.3						1.3	0.6	0.8	47
pH値		7.5	7.7	7.5	7.3	7.9	8.1						8.1	7.3	7.7	48
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
色度 度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									50
透明度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	51
2,4-ジクロロベンジル及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	52
54 アンチモン及びその化合物 mg/L		<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物 mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57 トルエン mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59 亜塩素酸 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60 二酸化塩素 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62 拘水クローラル mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63 農薬類 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64 残留塩素 mg/L		0.56	0.35	0.32	0.75	0.49	0.45						0.75	0.32	0.49	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L		49	51	56	43	59	49						59	43	51	65
66 マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離酸度 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-1-ヒンメルエーテル mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71 臭気強度(TON) mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72 蒸発残留物 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73 濁度 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	73
74 pH値		7.5	7.7	7.5	7.3	7.8	8.1						8.1	7.3	7.7	74
75 腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76 従属栄養細菌 cfu/mL		0	0	1	3	0	0						3	0	1	76
77 1,1-ジクロロエチレン mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	77
78 アルミニウム及びその化合物 mg/L		0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04						0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
1	給水時刻	9:30	9:13	9:31	9:06	9:25	9:45												
2	天気	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ												
3	気温 ℃	19.4	25.0	23.0	31.6	29.8	33.8									33.8	19.4	27.1	
4	水温 ℃	16.8	21.1	22.2	26.9	29.3	30.6									30.6	16.8	24.5	
5	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	12									12	0	2	1
6	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
7	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
8	水銀及びその化合物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
9	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
10	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
11	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
12	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
13	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
14	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2									0.8	0.2	0.5	11
16	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
17	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
18	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
19	1,4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
20	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
21	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
22	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
23	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
24	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
25	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
26	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.08	0.10									0.10	<0.06	<0.06	22
27	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
28	クロロホルム mg/L	0.018	0.021	0.016	0.024	0.023	0.024									0.024	0.016	0.021	24
29	ジクロロ酢酸 mg/L	0.009	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.008	0.008	25
30	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006									0.006	0.002	0.004	26
31	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
32	総トリハロメタン mg/L	0.027	0.037	0.027	0.040	0.043	0.046									0.046	0.027	0.037	28
33	トリクロロ酢酸 mg/L	0.009	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.008	0.008	29
34	ブロモジクロロメタン mg/L	0.007	0.011	0.008	0.012	0.014	0.015									0.015	0.007	0.011	30
35	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
36	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
37	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
38	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05									0.05	0.02	0.03	34
39	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
40	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01									0.01	<0.01	<0.01	36
41	ナトリウム及びその化合物 mg/L	8.9	13.7	7.4	7.8	11.8	12.9									13.7	7.4	10.4	37
42	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
43	塩化物イオン mg/L	13	15	12	10	14	14									15	10	13	39
44	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	67	56	52	68	69									69	52	63	40
45	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
46	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
47	ジオキシム ng/L	2	3	2	2	2	2									3	2	2	43
48	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	3	1	<1	2	2									4	<1	2	44
49	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
50	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
51	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7									0.9	0.6	0.7	47
52	pH値	7.4	7.4	7.0	7.2	7.6	7.7									7.7	7.0	7.4	48
53	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
54	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
55	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
56	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
57	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
58	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
59	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
60	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
61	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
62	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
63	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
64	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
65	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
66	換水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
67	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
68	残留塩素 mg/L	0.52	0.49	0.74	0.65	0.68	0.57									0.74	0.49	0.61	64
69	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	67	56	52	68	69									69	52	63	65
70	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
71	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
72	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
73	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
74	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
75	臭気強度(TON) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
76	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
77	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
78	pH値	7.4	7.4	7.0	7.2	7.6	7.7									7.7	7.0	7.4	74
79	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
80	病原性細菌 cfu/mL	1	0	0	0	0	12									12	0	2	76
81	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
82	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05									0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

⑥北消防署鳴滝出張所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0									32.9	21.1	27.8	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									1	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—									<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—									<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4									0.8	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—									<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09									0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—									<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.017	0.024	0.015	0.023	0.018									0.025	0.015	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.006	—									0.008	0.006	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006									0.006	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—									<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.041	0.026	0.039	0.038									0.048	0.026	0.036	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.007	—									0.008	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.012	0.013									0.016	0.008	0.012	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—									<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04									0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	13.4	7.2	8.0	11.6									13.4	7.2	10.5	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10	14									15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52	68									68	52	63	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	1									3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2									4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6									0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3	7.5									7.5	7.1	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	61
62	換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—									—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.51	0.52	0.77	0.66	0.89									0.89	0.51	0.67	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52	68									68	52	63	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—									—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—									—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3	7.5									7.5	7.1	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—									—	—	—	75
76	病原性細菌	cfu/mL	0	0	1	0	0									1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04									0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日											最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0											35.0	22.3	29.1	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											31.9	17.3	25.6	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2										0.8	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.08	0.10										0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.022	0.014	0.023	0.022	0.025										0.025	0.014	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006										0.006	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.038	0.024	0.039	0.043	0.047										0.047	0.024	0.036	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.012	0.014	0.016										0.016	0.007	0.012	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05										0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.3	7.1	7.9	11.8	12.4										13.3	7.1	10.2	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10	14	14										16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52	68	68										68	52	62	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	2	2										3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2	3										4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7										0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.7	7.7										7.7	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.48	0.74	0.55	0.67	0.54										0.74	0.48	0.59	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52	68	68										68	52	62	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.7	7.7										7.7	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	病原性細菌	cfu/mL																			

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧津北公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0									29.3	18.2	25.1	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									0	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2								0.9	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09	0.10								0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.019	0.022	0.013	0.023	0.019	0.021								0.023	0.013	0.019	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006								0.006	0.001	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.039	0.023	0.039	0.039	0.042								0.042	0.023	0.035	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.013	0.014	0.015								0.015	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05								0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	13.5	7.0	7.9	11.7	12.6								13.5	7.0	10.1	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10	14	14								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68	66								68	52	62	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	1	1								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1	2	2								3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.7								7.7	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.49	0.76	0.66	0.78	0.76								0.78	0.49	0.66	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68	66								68	52	62	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.7								7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	病原性細菌	cfu/mL	0	0	1	0	0	0								1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05								0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	⑨加太支所		最大	最小	平均	
採水時刻		10:45	10:18	10:35	10:30	10:30	10:50						
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	℃	19.3	24.7	25.4	31.3	30.2	31.5			31.5	19.3	27.1	
水温	℃	16.6	22.1	22.4	26.0	28.5	29.9			29.9	16.6	24.3	
1 一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—			<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—			<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2			0.9	0.2	0.5	11
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—			<5	<5	<5	20
21 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.08	0.10			0.10	<0.06	<0.06	22
23 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—			<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム	mg/L	0.022	0.023	0.013	0.024	0.022	0.025			0.025	0.013	0.021	24
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.005	—	—			0.010	0.005	0.007	25
26 ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006			0.006	0.001	0.004	26
27 臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—			<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.022	0.040	0.044	0.048			0.048	0.022	0.038	28
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.007	—	—			0.010	0.007	0.008	29
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.013	0.008	0.013	0.016	0.016			0.016	0.007	0.012	30
31 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—			<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05			0.05	0.01	0.03	34
35 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	13.5	6.6	7.9	11.6	12.7			13.5	6.6	10.0	37
38 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン	mg/L	13	16	11	10	14	14			16	10	13	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51	67	68			68	51	61	40
41 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	41
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	42
43 ジェオスミン	ng/L	2	4	2	2	1	1			4	1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	<1	<1	2	3			4	<1	2	44
45 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	45
46 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7			1.0	0.6	0.7	47
48 pH値		7.4	7.5	7.1	7.4	7.5	7.5			7.5	7.1	7.4	48
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			—	—	—	49
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			—	—	—	50
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015			<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	56
57 トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	58
59 亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	59
60 二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	60
61 ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	61
62 換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	62
63 農薬類		—	—	—	—	—	—			—	—	—	63
64 残留塩素	mg/L	0.58	0.47	0.78	0.60	0.76	0.70			0.78	0.47	0.65	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51	67	68			68	51	61	65
66 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	67
68 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	70
71 臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—			—	—	—	71
72 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—			—	—	—	72
73 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	73
74 pH値		7.4	7.5	7.1	7.4	7.5	7.5			7.5	7.1	7.4	74
75 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—			—	—	—	75
76 病原性細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0			0	0	0	76
77 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	77
78 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05			0.05	0.01	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0									30.1	19.2	26.9	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									1	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3								0.9	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.06	0.09	0.11	0.14								0.14	0.06	0.09	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.015	0.019	0.009	0.024	0.019	0.021								0.024	0.009	0.018	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.007	0.008	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.003	0.005	0.005								0.005	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.032	0.016	0.039	0.038	0.042								0.042	0.016	0.032	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.010	0.006	0.012	0.013	0.014								0.014	0.006	0.010	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	16.9	10.0	11.1	14.5	15.9								16.9	10.0	13.3	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	7	11	5	7	10	11								11	5	9	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59	62								62	40	52	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	2	1	3	3	3								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	6	<1	<1	2	3								6	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8								0.9	0.5	0.8	47
48	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8	7.8								7.8	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.71	0.71	0.84	0.92	1.03	0.90								1.03	0.71	0.85	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59	62								62	40	52	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8	7.8								7.8	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	病原性細菌	cfu/mL	0	1	1	0	0	0								1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①砂山公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0									34.2	21.3	28.0	
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									31.8	17.6	26.1	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									0	0	0	1
4	水銀及びその化合物	mg/L														<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	2
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	3
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	7
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	8
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2								0.9	0.2	0.5	9
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	11
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	13
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	14
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	16
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	17
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5			<5										<5	<5	<5	18
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.09	0.10								0.10	<0.06	<0.06	20
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	21
24	クロロホルム	mg/L	0.021	0.023	0.014	0.024	0.019	0.022								0.024	0.014	0.021	22
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009			0.003										0.009	0.003	0.006	23
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006								0.006	0.001	0.004	24
27	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	25
28	総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.024	0.041	0.040	0.044								0.044	0.024	0.037	26
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008			0.007										0.008	0.007	0.008	27
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.013	0.015	0.016								0.016	0.008	0.012	28
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	29
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	30
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	31
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04								0.04	0.01	0.03	32
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	33
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	34
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	13.4	6.8	7.6	11.5	12.3								13.4	6.8	10.0	35
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	36
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	11	15	14								16	11	13	37
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50	68	65								68	50	61	38
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	39
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	40
43	ジオキシベンゼン	ng/L	2	3	2	2	1	1								3	1	2	41
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1	2	2								3	<1	2	42
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	43
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	44
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6								1.0	0.6	0.7	45
48	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.6	7.6								7.6	7.2	7.5	46
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	47
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	48
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	49
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	50
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	51
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	52
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	53
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	54
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	55
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	56
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	57
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	58
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	59
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	60
63	農薬類		-	-	-	-	-	-								-	-	-	61
64	残留塩素	mg/L	0.50	0.41	0.64	0.54	0.71	0.75								0.75	0.41	0.59	62
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50	68	65								68	50	61	63
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	64
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	65
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	66
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	67
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	68
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-								-	-	-	69
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	70
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	71
74	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.6	7.6								7.6	7.2	7.5	72
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-								-	-	-	73
76	病原性細菌	cfu/mL	0	0	0	1	0	0								1	0	0	74
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	75
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04								0.04	0.01	0.03	76

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①砂山公園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:36	10:14	10:40	10:17	10:02	10:02												
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ												
気温 ℃		16.2	23.8	24.5	28.9	29.0	30.2									30.2	16.2	25.4	
水温 ℃		16.8	22.0	22.2	25.4	29.0	30.0									30.0	16.8	24.2	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-									<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2									0.7	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10									0.10	<0.06	0.07	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.015	0.026	0.021	0.028	0.028	0.030									0.030	0.015	0.025	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.005	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.003	0.005	0.002	0.004	0.007	0.006									0.007	0.002	0.004	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.026	0.046	0.034	0.046	0.053	0.054									0.054	0.026	0.043	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.006	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.008	0.015	0.010	0.014	0.018	0.018									0.018	0.008	0.014	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05									0.05	0.01	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.4	12.7	7.8	7.5	11.8	12.8									12.8	7.5	10.5	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	14	15	13	10	14	15									15	10	14	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50	68	69									69	50	62	40
41	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジオキシミン ng/L	1	3	2	1	2	2									3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	2	2	<1	2	2									4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7									0.7	0.6	0.6	47
48	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5	7.6	7.7									7.7	7.2	7.5	48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	臭気 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アセチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	拘水クロラル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素 mg/L	0.48	0.50	0.71	0.53	0.45	0.56									0.71	0.45	0.54	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50	68	69									69	50	62	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5	7.6	7.7									7.7	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05									0.05	0.01	0.03	78