


令和8年度 毎月水質検査結果

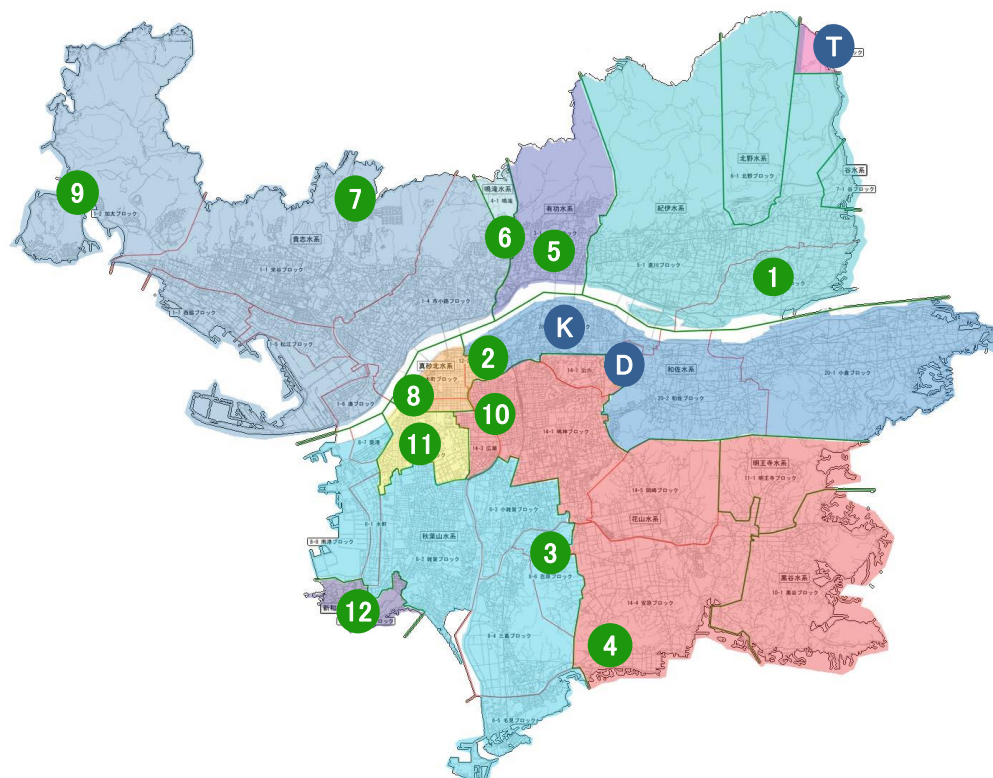

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納淨水場

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日							最大	最小	平均	
採水時刻		10:33	10:00	8:50	8:40	9:10	8:55	9:10										
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	曇り										
気温 ℃		22.0	21.9	25.8	24.0	33.1	23.8	21.0							33.1	21.0	24.5	
水温 ℃		19.6	20.0	24.7	22.3	30.5	24.1	20.3							30.5	19.6	23.1	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	1	0	0							1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005		-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001		-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.8	0.5	0.7	<0.2	0.8	0.6							0.8	<0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	5	-	-	<5	-	-	<5		-	-	-	-		5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.06	0.06	0.08	<0.06	0.07	0.07	<0.06							0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002		-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.008	0.009	0.012	0.008	0.010	0.013	0.005							0.013	0.005	0.009	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.004	-	-	<0.003		-	-	-	-		0.004	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001							0.004	0.001	<0.002	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001		-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.016	0.017	0.022	0.016	0.024	0.023	0.010							0.024	0.010	0.018	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.003	-	-	<0.003		-	-	-	-		0.004	<0.003	<0.003	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	0.004							0.009	0.004	0.007	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008		-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	0.02							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.2	10.7	14.1	7.6	12.4	7.7	6.6							14.1	6.6	10.0	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	12	13	15	10	14	10	9							15	9	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	62	64	57	66	53	51							66	51	59	40
41	蒸発残留物 mg/L	114	121	-	100	123	-	96		-	-	-	-		123	96	111	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02		-	-	-	-		<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン ng/L	2	2	2	2	1	<1	2							2	<1	1	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1	<1	2	<1							3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005		-	-	-	-		<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005		-	-	-	-		<0.005	<0.005	<0.005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	0.5							0.9	0.5	0.7	47
48	pH値	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.3	7.3							7.4	7.0	7.3	48
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	56
57	トルエン mg/L	<0.002	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	59
60	二酸化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-		0.001	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール mg/L	-	0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-		0.003	0.002	0.003	62
63	農薬類	-	-	-	-	<1	-	-		-	-	-	-		<1	<1	<1	63
64	残留塩素 mg/L	0.96	1.07	1.14	1.10	1.11	1.22	1.05							1.22	0.96	1.09	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	62	64	57	66	53	51							66	51	59	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	3.5	-	-	5.3	-	-		-	-	-	-		5.3	3.5	4.4	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	1.7	-	-	1.3	-	-		-	-	-	-		1.7	1.3	1.5	70
71	臭気強度(TON)	-	<1	-	-	<1	-	-		-	-	-	-		<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物 mg/L	114	121	-	100	123	-	96		-	-	-	-		123	96	111	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.4	7.3							7.4	7.0	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.1	-	-	-0.9	-	-		-	-	-	-		-0.9	-1.1	-1.0	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	0.02							0.05	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:10	10:39	10:40	10:30	9:45	10:33	10:36												
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ												
気温 ℃		23.1	24.3	28.3	26.3	23.1	20.5										32.8	20.5	25.5	
水温 ℃		19.8	20.1	23.5	22.3	30.6	24.1	20.6									30.6	19.8	23.0	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.8	0.5	0.7	0.2	0.9	0.7									0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	5	-	-	5	-	-	<5									5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.08	0.08	0.10	0.06	0.09	0.08	0.07									0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.009	0.010	0.008	0.012	0.014	0.010	0.010									0.014	0.008	0.010	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	-	-	0.007	-	-	0.005									0.007	0.005	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001									0.004	0.001	0.002	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.016	0.017	0.016	0.019	0.028	0.020	0.017									0.028	0.016	0.019	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.004	-	-	0.005	-	-	0.004									0.005	0.004	0.004	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.006									0.010	0.005	0.007	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02									0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	12.8	12.4	16.1	11.6	17.9	13.3	10.4									17.9	10.4	13.5	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	9	9	10	6	10	6	6									10	6	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	50	53	53	46	58	49	43									58	43	50	40
41	蒸発残留物 mg/L	109	115	-	98	137	-	93									137	93	110	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン ng/L	2	1	2	2	4	3	2									4	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	2	<1	1	2	<1									2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類 mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6									0.9	0.6	0.8	47
48	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7	7.7									7.7	7.3	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アミン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-									<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-									<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	59
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	0.001	-	-	0.002	-	-									0.002	0.001	0.001	61
62	拘水クロラール mg/L	-	0.003	-	-	0.006	-	-									0.006	0.003	0.005	62
63	農薬類 mg/L	-	-	-	-	<1	-	-									<1	<1	<1	63
64	残留塩素 mg/L	1.15	0.85	1.07	1.15	1.30	1.56	1.05									1.56	0.85	1.16	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	50	53	53	46	58	49	43									58	43	50	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	6.8	-	-	2.3	-	-									6.8	2.3	4.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	2.3	-	-	1.4	-	-									2.3	1.4	1.8	70
71	臭気強度(TON) mg/L	-	<1	-	-	<1	-	-									<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物 mg/L	109	115	-	98	137	-	93									137	93	110	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7	7.6									7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2	-	-	-0.7	-	-									-0.7	-1.2	-0.9	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0																	

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

丁 潼烟淨水場

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日						最大	最小	平均	
採水時刻		9:35	9:47	10:13	9:39	10:25	9:40	9:38									
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ									
気温 ℃		21.5	22.2	25.2	23.2	28.6	23.0	22.2						28.6	21.5	23.7	
水温 ℃		15.7	16.0	19.9	21.1	27.0	25.8	21.9						27.0	15.7	21.1	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	1	0	0						1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001						0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001		-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.6	0.2	0.4	<0.2	0.3	<0.2						0.6	<0.2	0.3	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08						0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	-	-	<5	-	-	<5		-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.07	<0.06	0.08	0.07						0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002		-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.016	0.029	0.033	0.021	0.003	0.015	0.005						0.033	0.003	0.017	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.009	-	-	0.006	-	-	0.003		-	-	-	-	0.009	0.003	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001						0.002	<0.001	<0.001	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001		-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.020	0.033	0.038	0.025	0.007	0.021	0.007						0.038	0.007	0.022	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.012	-	-	0.030	-	-	0.011		-	-	-	-	0.030	0.011	0.018	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002						0.005	0.002	0.004	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008		-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01						0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	8.6	8.3	10.4	8.6	11.4	12.0	9.0						12.0	8.3	9.8	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	6	6	6	6	6	6	6						6	6	6	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	31	31	39	40	39	42	38						42	31	37	40
41	蒸発残留物 mg/L	79	83	-	93	96	-	95		-	-	-	-	96	79	89	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02		-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005		-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類 mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005		-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.6	1.0	1.0	1.5	<0.3	1.0	0.5						1.5	<0.3	0.8	47
48	pH値	7.0	7.1	7.1	7.4	7.9	7.7	7.7						7.9	7.0	7.4	48
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									50
51	色度 度	0.5	0.9	0.9	1.5	<0.5	0.7	<0.5						1.5	<0.5	0.6	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アザチオン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	0.002	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	0.002	<0.001	<0.001	61
62	拘水クローラル mg/L	-	0.004	-	0.003	-	-	-		-	-	-	-	0.004	0.003	0.004	62
63	農薬類 mg/L	-	-	-	<1	-	-	-		-	-	-	-	<1	<1	<1	63
64	残留塩素 mg/L	0.65	0.58	0.50	0.38	0.87	0.48	0.93						0.93	0.38	0.63	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	31	31	39	40	39	42	38						42	31	37	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	-	2.6	-	-	2.5	-	-		-	-	-	-	2.6	2.5	2.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-1-ヒンメルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	2.9	-	-	1.1	-	-		-	-	-	-	2.9	1.1	2.0	70
71	臭気強度(TON) mg/L	-	<1	-	-	<1	-	-		-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物 mg/L	79	83	-	93	96	-	95		-	-	-	-	96	79	89	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.0	7.1	7.1	7.4	7.7	7.9	7.7						7.9	7.0	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.9	-	-	-0.9	-	-		-	-	-	-	-0.9	-1.9	-1.4	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	2	10	3	19	7	25	7						25	2	10	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日							最大	最小	平均	
採水時刻		9:11	10:20	9:50	10:07	10:50	10:09	10:13										
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ										
気温 ℃		24.3	22.7	26.5	23.2	31.8	22.9	20.9							31.8	20.9	24.6	
水温 ℃		18.9	19.9	24.7	24.4	31.9	28.5	23.9							31.9	18.9	24.6	
1 一般細菌 cfu/mL		0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3 カドミウム及びその化合物 mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物 mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L		<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L		0.7	0.9	0.6	0.7	0.2	0.8	0.6							0.9	0.2	0.6	11
12 フッ素及びその化合物 mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物 mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素 mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン mg/L		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA mg/L		<5	-	-	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21 ベンゼン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸 mg/L		0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.07	0.06							0.11	0.06	0.07	22
23 クロロ酢酸 mg/L		<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム mg/L		0.016	0.019	0.023	0.016	0.019	0.035	0.010							0.035	0.010	0.020	24
25 ジクロロ酢酸 mg/L		0.006	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	0.006	0.004	0.006	25
26 ジブromクロロメタン mg/L		0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.002							0.006	0.002	0.003	26
27 臭素酸 mg/L		<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン mg/L		0.028	0.032	0.040	0.029	0.040	0.053	0.020							0.053	0.020	0.035	28
29 トリクロロ酢酸 mg/L		0.007	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	0.007	0.004	0.005	29
30 ブロモジクロロメタン mg/L		0.009	0.010	0.013	0.010	0.014	0.015	0.007							0.015	0.007	0.011	30
31 ブロモホルム mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド mg/L		<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物 mg/L		0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	0.02							0.05	0.02	0.03	34
35 鉄及びその化合物 mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物 mg/L		10.3	9.8	13.6	7.3	12.2	8.3	6.8							13.6	6.8	9.7	37
38 マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン mg/L		12	13	15	10	15	11	9							15	9	12	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L		57	61	64	50	69	57	49							69	49	58	40
41 蒸発残留物 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42 陰イオン界面活性剤 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43 ジェオスミン mg/L		2	2	2	1	<1	3	1							3	<1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール mg/L		2	1	3	<1	<1	3	<1							3	<1	1	44
45 非イオン界面活性剤 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46 フェノール類 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	1.2	0.5							1.2	0.5	0.7	47
48 pH値		7.5	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7	7.6							7.7	7.3	7.6	48
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										50
51 色度 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物 mg/L		<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物 mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57 トルエン mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59 亜塩素酸 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60 二酸化塩素 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62 拘水クロラール mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63 農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64 残留塩素 mg/L		0.61	0.67	0.43	0.70	0.78	0.72	0.88							0.88	0.43	0.68	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L		57	61	64	50	69	57	49							69	49	58	65
66 マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71 臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-									

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日							最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0							30.4	18.9	23.6	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							1	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-							<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6	<0.2	0.7							0.9	<0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-							<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10							0.12	0.07	0.09	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.021	0.026	0.031	0.024	0.033	0.035							0.035	0.017	0.027	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	<0.003	-	<0.003							0.006	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004							0.007	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.041	0.049	0.039	0.058	0.057							0.058	0.028	0.044	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	-	-	0.007	-	0.006							0.007	0.006	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.013	0.012	0.018	0.017							0.018	0.009	0.013	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.04							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.2	9.3	12.4	7.2	12.3	9.6							12.4	6.5	9.6	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	14	10	15	13							15	9	12	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	59	62	51	67	61							67	47	58	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	2	2	1	<1	3							3	<1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1	<1	3							3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0							1.0	0.5	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.6	7.2	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	61
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-							-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.55	0.49	0.30	0.52	0.42	0.35							0.60	0.30	0.46	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	59	62	51	67	61							67	47	58	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.6	7.2	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	75
76	病原性細菌	cfu/mL	1	0	0	0	0	1							1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.04							0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

③三田連絡所

③三田連絡所

令和8年度 採水月日								4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日						最大	最小	平均	
採水時刻								9:55	9:58	10:06	9:43	10:05	10:01	9:53									
天候								晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ									
気温 ℃								23.8	21.4	25.1	24.9	32.8	21.9	21.9						32.8	21.4	24.7	
水温 ℃								18.7	19.8	24.3	23.8	30.9	28.4	23.7						30.9	18.7	24.2	
1 一般細菌 cfu/mL								0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
2 大腸菌								不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3 カドミウム及びその化合物 mg/L								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5 セレン及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物 mg/L								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素 mg/L								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L								<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L								0.7	0.9	0.6	0.6	0.2	0.8	0.6						0.9	0.2	0.6	
12 フッ素及びその化合物 mg/L								<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物 mg/L								<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素 mg/L								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1, 4-ジオキサン mg/L								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン mg/L								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
20 PFOS及びPFOA mg/L								<5	-	-	<5	-	-	<5						<5	<5	<5	
21 ペンゼン mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
22 塩素酸 mg/L								0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	<0.06						0.10	<0.06	0.07	
23 クロロ酢酸 mg/L								<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
24 クロロホルム mg/L								0.018	0.021	0.026	0.018	0.022	0.036	0.012						0.036	0.012	0.022	
25 ジクロロ酢酸 mg/L								0.006	-	-	0.004	-	-	<0.003						0.006	<0.003	0.003	
26 ジブロモクロロメタン mg/L								0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.003						0.006	0.003	0.003	
27 臭素酸 mg/L								<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
28 総トリハロメタン mg/L								0.031	0.035	0.044	0.032	0.045	0.056	0.023						0.056	0.023	0.038	
29 トリクロロ酢酸 mg/L								0.006	-	-	0.006	-	-	0.004						0.006	0.004	0.006	
30 ブロモジクロロメタン mg/L								0.010	0.011	0.014	0.010	0.016	0.016	0.008						0.016	0.008	0.012	
31 ブロモホルム mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
32 ホルムアルデヒド mg/L								<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	
33 亜鉛及びその化合物 mg/L								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
34 アルミニウム及びその化合物 mg/L								0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02						0.04	0.02	0.03	
35 鉄及びその化合物 mg/L								<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	
36 銅及びその化合物 mg/L								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
37 ナトリウム及びその化合物 mg/L								10.3	9.7	13.2	7.1	12.0	8.8	6.4						13.2	6.4	9.6	
38 マンガン及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
39 塩化物イオン mg/L								12	13	15	10	15	12	9						15	9	12	
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L								58	62	64	50	68	59	47						68	47	58	
41 蒸発残留物 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
42 陰イオン界面活性剤 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
43 ジェオスミン mg/L								2	2	2	1	<1	3	1						3	<1	2	
44 2-メチルイソボルネオール mg/L								2	1	3	<1	<1	4	<1						4	<1	1	
45 非イオン界面活性剤 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
46 フェノール類 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L								0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	1.2	0.5						1.2	0.5	0.7	
48 pH値								7.5	7.5	7.5	7.2	7.6	7.6	7.5						7.6	7.2	7.5	
49 味								異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気								異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度 度								<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	
52 濁度 度								<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
53 アンチモン及びその化合物 mg/L								<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	
54 ウラン及びその化合物 mg/L								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	
55 ニッケル及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
56 1, 2-ジクロロエタン mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
57 トルエン mg/L								<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
59 亜塩素酸 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
60 二酸化塩素 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
61 ジクロロアセトニトリル mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
62 拘水クロラール mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
63 農薬類								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
64 残留塩素 mg/L								0.64	0.54	0.42	0.68	0.62	0.54	0.68						0.68	0.42	0.59	
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L								58	62	64	50	68	59	47						68	47	58	
66 マンガン及びその化合物 mg/L								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
67 遊離炭酸 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
68 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L								<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	
69 メチル-1-ブチルエーテル mg/L								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
71 臭気強度(TON) mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
72 蒸発残留物 mg/L								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
73 濁度 度								<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
74 pH値								7.5	7.5	7.5	7.2	7.6	7.6	7.5						7.6	7.2	7.5	
75 腐食性(ランゲリア指数)								-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	
76 従属栄養細菌 cfu/mL								0	0	2	1	0	0	0						2	0	0	
77 1, 1-ジクロロエチレン mg/L								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
78 アルミニウム及びその化合物 mg/L								0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02						0.04	0.02	0.03	

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日								最大	最小	平均	
採水時刻		10:15	11:00	11:04	10:41	10:25	10:37	10:34											
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ											
気温		22.0	23.2	25.2	24.9	32.8	24.0	20.8								32.8	20.8	24.7	
水温		18.6	20.2	24.7	24.3	32.1	27.4	22.0								32.1	18.6	24.2	
1 一般細菌		cfu/mL	0	0	1	0	0	0								1	0	0	1
2 大腸菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3 カドミウム及びその化合物		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物		mg/L	-	-	-	-	-	-								<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7 砒素及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.6	0.9	0.6	0.7	0.2	0.9								0.9	0.2	0.6	11
12 フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物		mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA		ng/L	<5	-	-	5	-	<5								5	<5	<5	20
21 ベンゼン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸		mg/L	0.07	0.08	0.09	0.06	0.10	0.07								0.10	0.06	0.08	22
23 クロロ酢酸		mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム		mg/L	0.023	0.029	0.030	0.029	0.028	0.054								0.054	0.021	0.031	24
25 ジクロロ酢酸		mg/L	0.010	-	-	0.006	-	0.006								0.010	0.006	0.007	25
26 ジブromクロロメタン		mg/L	0.002	0.003	0.004	0.002	0.007	0.003								0.007	0.002	0.003	26
27 臭素酸		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン		mg/L	0.035	0.043	0.049	0.043	0.053	0.075								0.075	0.033	0.047	28
29 トリクロロ酢酸		mg/L	0.008	-	-	0.009	-	0.008								0.009	0.008	0.008	29
30 ブロモジクロロメタン		mg/L	0.009	0.012	0.014	0.012	0.018	0.018								0.018	0.009	0.013	30
31 ブロモホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド		mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008								<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02								0.04	0.02	0.03	34
35 鉄及びその化合物		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物		mg/L	12.7	11.4	15.7	10.8	16.0	11.6								16.0	9.2	12.5	37
38 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン		mg/L	9	9	10	6	11	6								11	6	8	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	49	51	56	43	59	43								59	43	50	40
41 蒸発残留物		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	41
42 陰イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	42
43 ジェオスミン		ng/L	2	1	2	2	4	4								4	1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール		ng/L	2	1	2	<1	1	4								4	<1	2	44
45 非イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	45
46 フェノール類		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.3								1.3	0.5	0.8	47
48 pH値			7.5	7.7	7.5	7.3	7.8	7.7								8.1	7.3	7.7	48
49 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50 臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51 色度		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物		mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	56
57 トルエン		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	58
59 亜塩素酸		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	59
60 二酸化塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	61
62 拘水クロラール		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	62
63 農薬類			-	-	-	-	-	-								-	-	-	63
64 残留塩素		mg/L	0.56	0.35	0.32	0.75	0.49	0.45								0.83	0.32	0.54	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	49	51	56	43	59	43								59	43	50	65
66 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	70
71 臭気強度(TON)			-	-	-	-	-	-								-	-	-	71
72 蒸発残留物		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	72
73 濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1														

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	12	0							12	0	2	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-							<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2							0.8	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-							<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.08	0.10							0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.021	0.016	0.024	0.023	0.024							0.024	0.013	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.008	-	0.004							0.009	0.004	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006							0.006	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.037	0.027	0.040	0.043	0.046							0.046	0.025	0.035	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.008	-	0.005							0.009	0.005	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.008	0.012	0.014	0.015							0.015	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01							0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.7	7.4	7.8	11.8	12.9							13.7	7.4	10.0	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10	14	14							15	9	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52	68	69							69	52	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	2	2							3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2	2							4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7							0.9	0.5	0.7	47
48	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2	7.6	7.5							7.7	7.0	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	61
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-							-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.52	0.49	0.74	0.65	0.68	0.57							0.74	0.49	0.63	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52	68	69							69	52	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2	7.6	7.5							7.7	7.0	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	75
76	病原性細菌	cfu/mL	1	0	0	0	0	12							12	0	2	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
採水時刻		9:50	9:25	9:43	9:27	9:35	10:00	9:37										
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温		℃	21.1	25.4	24.1	32.2	31.1	32.9	24.5						32.9	21.1	27.3	
水温		℃	17.5	23.2	23.5	27.0	28.9	31.6	24.0						31.6	17.5	25.1	
1 一般細菌		cfu/mL	0	0	0	0	1	0	0						1	0	0	1
2 大腸菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									2
3 カドミウム及びその化合物		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5						0.8	0.2	0.5	11
12 フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物		mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA		ng/L	<5	-	-	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21 ベンゼン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸		mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09	0.10	<0.06						0.10	<0.06	<0.06	22
23 クロロ酢酸		mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム		mg/L	0.017	0.024	0.015	0.023	0.018	0.025	0.013						0.025	0.013	0.019	24
25 ジクロロ酢酸		mg/L	0.008	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.008	0.004	0.006	25
26 ジブromクロロメタン		mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003						0.006	0.002	0.004	26
27 臭素酸		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン		mg/L	0.026	0.041	0.026	0.039	0.038	0.048	0.025						0.048	0.025	0.035	28
29 トリクロロ酢酸		mg/L	0.008	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.008	0.005	0.007	29
30 ブロモジクロロメタン		mg/L	0.008	0.013	0.008	0.012	0.013	0.016	0.009						0.016	0.008	0.011	30
31 ブロモホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド		mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.02						0.05	0.02	0.03	34
35 鉄及びその化合物		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物		mg/L	9.7	13.4	7.2	8.0	11.6	12.7	8.0						13.4	7.2	10.1	37
38 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン		mg/L	13	15	12	10	14	14	9						15	9	13	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	65	66	56	52	68	68	53						68	52	61	40
41 蒸発残留物		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42 陰イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43 ジェオスミン		ng/L	2	3	2	2	1	2	2						3	1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール		ng/L	4	3	1	<1	2	2	<1						4	<1	2	44
45 非イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46 フェノール類		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5						0.9	0.5	0.7	47
48 pH値			7.4	7.5	7.1	7.3	7.5	7.5	7.4						7.5	7.1	7.4	48
49 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50 臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									50
51 色度		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物		mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57 トルエン		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59 亜塩素酸		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60 二酸化塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62 拘水クロラール		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63 農薬類			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64 残留塩素		mg/L	0.51	0.52	0.77	0.66	0.89	0.67	0.68						0.89	0.51	0.67	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	65	66	56	52	68	68	53						68	52	61	65
66 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71 臭気強度(TON)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72 蒸発残留物		mg/L	-															

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
採水時刻		10:15	9:48	10:08	9:58	10:03	10:23	10:04										
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温		22.3	26.3	24.7	33.4	32.8	35.0	27.6							35.0	22.3	28.9	
水温		17.3	23.2	23.4	27.6	30.0	31.9	24.1							31.9	17.3	25.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0							3	0	1	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-							<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2							0.8	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-							<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.10	<0.06							0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.022	0.014	0.023	0.022	0.025							0.025	0.013	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	-	-	0.005	-	0.004							0.008	0.004	0.006	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006							0.006	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.038	0.024	0.039	0.043	0.047							0.047	0.024	0.034	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	-	-	0.007	-	0.005							0.008	0.005	0.007	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.012	0.014	0.016							0.016	0.007	0.011	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.3	7.1	7.9	11.8	12.4							13.3	7.1	9.9	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10	14	14							16	9	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52	68	68							68	52	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	2	2							3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2	3							4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7							0.9	0.5	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.7	7.6							7.7	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	61
62	換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-							-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.48	0.74	0.55	0.67	0.54							0.74	0.48	0.61	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	56	52	68	68							68	52	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.7	7.6							7.7	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	75
76	病原性細菌	cfu/mL	0	0	0	1	1	0							1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧津北公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0	0	0	2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—							<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2							0.9	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	—	—	<5	—	—							5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09	0.10							0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.019	0.022	0.013	0.023	0.019	0.021							0.023	0.012	0.018	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.005	—	0.004							0.009	0.004	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006							0.006	0.001	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.039	0.023	0.039	0.039	0.042							0.042	0.023	0.033	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.007	—	0.005							0.009	0.005	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.013	0.014	0.015							0.015	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	13.5	7.0	7.9	11.7	12.6							13.5	7.0	9.8	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10	14	14							16	9	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68	66							68	52	60	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	42
43	ジオキシシン	ng/L	2	3	2	2	1	1							3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1	2	2							3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7							0.9	0.5	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.7							7.7	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—	—	—	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—	—	—	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	61
62	換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—							—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.49	0.76	0.66	0.78	0.76							0.78	0.49	0.67	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68	66							68	52	60	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—							—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.7							7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—							—	—	—	75
76	病原微生物	cfu/mL	0	0	1	0	0	0							1	0	0	76
77	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05							0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日								最大	最小	平均	
採水時刻		10:45	10:18	10:35	10:30	10:30	10:50	10:33											
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ											
気温		19.3	24.7	25.4	31.3	30.2	31.5	21.1								31.5	19.3	26.2	1
水温		16.6	22.1	22.4	26.0	28.5	29.9	23.1								29.9	16.6	24.1	
1 一般細菌		cfu/mL	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2 大腸菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3 カドミウム及びその化合物		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物		mg/L	-	-	-	-	-	-								<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2								0.9	0.2	0.5	11
12 フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物		mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA		ng/L	<5	-	-	<5	-	<5								<5	<5	<5	20
21 ベンゼン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸		mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.08	0.10								0.10	<0.06	<0.06	22
23 クロロ酢酸		mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム		mg/L	0.022	0.023	0.013	0.024	0.022	0.025								0.025	0.013	0.020	24
25 ジクロロ酢酸		mg/L	0.010	-	-	0.005	-	0.004								0.010	0.004	0.006	25
26 ジブromクロロメタン		mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006								0.006	0.001	0.004	26
27 臭素酸		mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン		mg/L	0.030	0.041	0.022	0.040	0.044	0.048								0.048	0.022	0.036	28
29 トリクロロ酢酸		mg/L	0.010	-	-	0.007	-	0.005								0.010	0.005	0.007	29
30 ブロモジクロロメタン		mg/L	0.007	0.013	0.008	0.013	0.016	0.016								0.016	0.007	0.012	30
31 ブロモホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド		mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008								<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05								0.05	0.01	0.03	34
35 鉄及びその化合物		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物		mg/L	7.7	13.5	6.6	7.9	11.6	12.7								13.5	6.6	9.7	37
38 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン		mg/L	13	16	11	10	14	14								16	9	13	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	64	65	52	51	67	68								68	51	60	40
41 蒸発残留物		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	41
42 陰イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	42
43 ジェオスミン		ng/L	2	4	2	2	1	1								4	1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール		ng/L	4	3	<1	<1	2	3								4	<1	2	44
45 非イオン界面活性剤		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	45
46 フェノール類		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7								1.0	0.5	0.7	47
48 pH値			7.4	7.5	7.1	7.4	7.5	7.5								7.5	7.1	7.4	48
49 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50 臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51 色度		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物		mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	56
57 トルエン		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	58
59 亜塩素酸		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	59
60 二酸化塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	61
62 拘水クロラール		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	62
63 農薬類			-	-	-	-	-	-								-	-	-	63
64 残留塩素		mg/L	0.58	0.47	0.78	0.60	0.76	0.70								0.78	0.47	0.66	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	64	65	52	51	67	68								68	51	60	65
66 マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	-	-	-	-	-	-								-	-	-	70
71 臭気強度(TON)			-	-	-	-	-	-								-	-	-	71
72 蒸発残留物		mg/L	-	-	-	-	-	-											

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
採水時刻		9:32	10:45	11:10	9:35	9:08	9:25	10:43										
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温		℃	19.2	26.9	25.0	29.8	30.8	29.9							30.8	19.2	26.2	
水温		℃	16.9	23.6	21.5	27.1	28.5	30.1							30.1	16.9	24.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	1	0	1	0							1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-							<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-							<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3							0.9	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	6	-	-	5	-	<5							6	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.06	0.09	0.11	0.14							0.14	0.06	0.09	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.015	0.019	0.009	0.024	0.019	0.021							0.024	0.009	0.017	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	-	-	0.010	-	0.007							0.010	0.007	0.008	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.003	0.005	0.005							0.005	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.032	0.016	0.039	0.038	0.042							0.042	0.016	0.031	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	-	-	0.008	-	0.006							0.008	0.006	0.007	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.010	0.006	0.012	0.013	0.014							0.014	0.006	0.010	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04							0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	16.9	10.0	11.1	14.5	15.9							16.9	9.9	12.8	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	7	11	5	7	10	11							11	5	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59	62							62	40	51	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	1	3	3	3							3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	6	<1	<1	2	3							6	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8							0.9	0.5	0.7	47
48	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8	7.7							7.8	7.3	7.6	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	61
62	拘水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-							-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.71	0.71	0.84	0.92	1.03	0.90							1.03	0.71	0.86	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59	62							62	40	51	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	67
68	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-							-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-							-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8	7.7					</					

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①砂山公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							最大	最小	平均	
採水時刻		10:09	9:48	10:10	9:53	9:30	9:40	9:41										
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温	℃	21.3	26.0	26.0	34.2	30.6	30.0	22.7							34.2	21.3	27.3	
水温	℃	17.6	24.2	22.6	29.1	31.0	31.8	24.4							31.8	17.6	25.8	
1 一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5							0.9	0.2	0.5	11
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20 PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	21
22 塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.09	0.10	<0.06							0.10	<0.06	<0.06	22
23 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24 クロロホルム	mg/L	0.021	0.023	0.014	0.024	0.019	0.022	0.011							0.024	0.011	0.019	24
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	0.009	0.003	0.005	25
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006	0.002							0.006	0.001	0.004	26
27 臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28 総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.024	0.041	0.040	0.044	0.021							0.044	0.021	0.034	28
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	-	-	0.007	-	-	0.004							0.008	0.004	0.007	29
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.013	0.015	0.016	0.008							0.016	0.008	0.011	30
31 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	31
32 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	33
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.02							0.04	0.01	0.03	34
35 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	35
36 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	36
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	13.4	6.8	7.6	11.5	12.3	7.8							13.4	6.8	9.7	37
38 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	38
39 塩化物イオン	mg/L	13	16	12	11	15	14	9							16	9	13	39
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50	68	65	51							68	50	60	40
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43 ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2	1	1	1							3	1	2	43
44 2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1	2	2	<1							3	<1	2	44
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5							1.0	0.5	0.7	47
48 pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	48
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										50
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	51
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	52
53 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	55
56 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57 トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	57
58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59 亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62 換水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63 農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64 残留塩素	mg/L	0.50	0.41	0.64	0.54	0.71	0.75	0.65							0.75	0.41	0.60	64
65 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	66	53	50	68	65	51							68	50	60	65
66 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	66
67 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	68
69 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	69
70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71 臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	73
74 pH値		7.4	7.6	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5							7.6	7.2	7.5	74
75 腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76 病原性細菌	cfu/mL	0	0	0	1	0	0	0							1	0	0	76
77 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	77
78 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.02							0.04	0.01	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①砂山公園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫田野支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日	9月1日	10月13日							⑫田野支所	最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2								0.7	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—								<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10								0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.015	0.026	0.021	0.028	0.028	0.030								0.030	0.015	0.023	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	—	—	<0.003	—	<0.003								0.005	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.002	0.004	0.007	0.006								0.007	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.046	0.034	0.046	0.053	0.054								0.054	0.026	0.041	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	0.006								0.007	0.006	0.006	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.015	0.010	0.014	0.018	0.018								0.018	0.008	0.013	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008								<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05								0.05	0.01	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.4	12.7	7.8	7.5	11.8	12.8								12.8	7.5	10.1	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	14	15	13	10	14	15								15	9	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	65	55	50	68	69								69	50	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	42
43	ジオキシシン	ng/L	1	3	2	1	2	2								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	2	2	<1	2	2								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7								0.7	0.5	0.6	47
48	pH値		7.3	7.6	7.2	7.5	7.6	7.7								7.7	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—	49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—	50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	61
62	換水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—								—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.48	0.50	0.71	0.53	0.45	0.56								0.71	0.45	0.55	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	65	55	50	68	69								69	50	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—								—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—								—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.6	7.2	7.5	7.6	7.7								7.7	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—								—	—	—	75
76	病原性細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05								0.05	0.01	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫田野支所