

水道だより

編集発行：和歌山市水道局経営管理部経営企画課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話 435-1362 FAX 435-1356
●和歌山市水道局のホームページ●
<http://www.wakayamashi-suido.jp/>

2005年7月
Vol.4

▲紀の川源流（奈良県川上村・水源地の森にて撮影）

主な記事

2～3面…… 平成17年度水道事業会計予算
主な事業の内容について

4面…… 加納浄水場の整備について

第47回 平成17年度「水道週間」標語

「水道水 まちのすみまで 未来まで」

水道水の大切さを今一度、考えよう。



和歌山市水道局

平成17年度水道事業会計予算

有収率向上対策

漏水防止のために、漏水調査を実施するとともに、ブロック化を推進しています。
また、老朽化の進んでいる配水管、給水管の布設替に積極的に取り組んでいます。

安定給水の確保

老朽化した浄水場の更新を図り、また、市内東部地区に配水池を建設して安定的な給水の確保に取り組んでいます。

自然災害への対応

耐震性の強化等災害に強い施設整備を推進するとともに、災害時の体制の充実を図っています。

水質管理の強化

安全でおいしい水を供給するために、水質管理体制の整備、拡充を図り、水質の向上に努めています。



安定的な給水の確保とサービスの向上を図り、緊急時における給水拠点を確保するため、配水池の建設を進め、貯留量の増強を行っています。

緊急時給水拠点




国庫補助金等
592,836



古くなった配水管を計画的に耐震性のすぐれた配水管に取り替え、給水サービスの向上を図っています。



紀の川上流に建設されている大滝ダムの建設費を負担します。
紀の川の水を安定的に取水することができます。

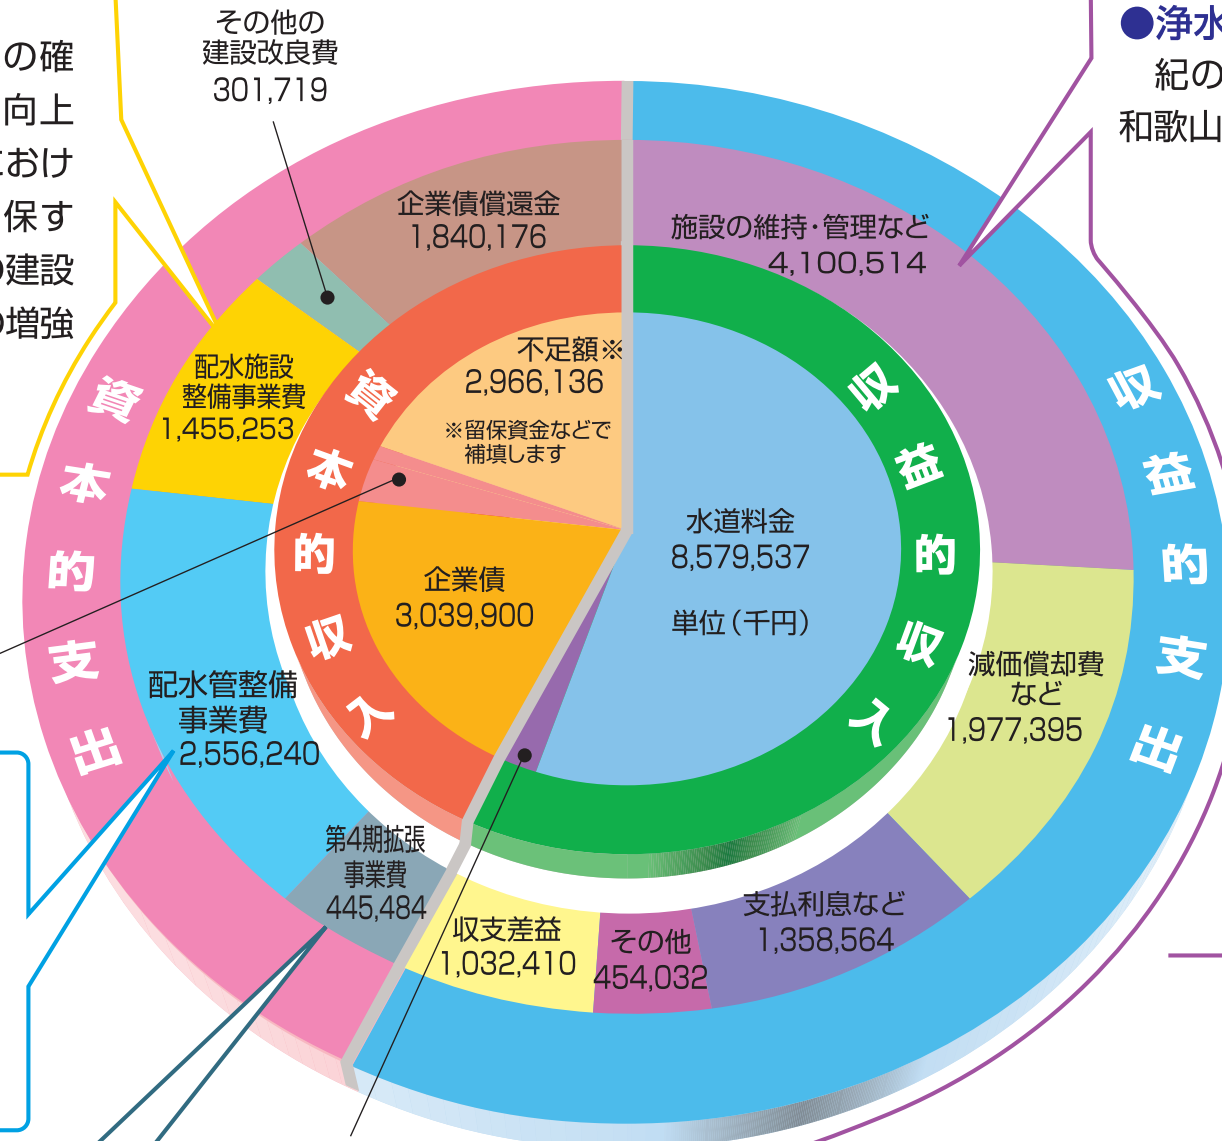

平成17年度
水道事業
会計予算


●浄水場

紀の川の水を取水し、水処理を行って全市に給水するために、和歌山市では5ヶ所の浄水場の運転と維持管理を行っています。



●水質の管理

水道を安心して、ご利用いただくために、水道水と紀の川原水の水質試験を行っています。

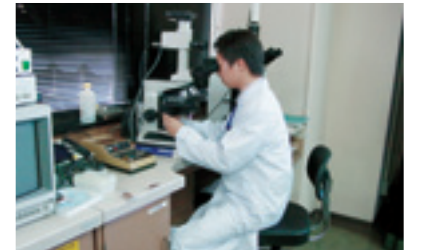

●配水管の漏水調査

水の有効利用と道路の事故防止のために、配水管の漏水調査などを行い、漏水箇所の発見に努め、早期に修繕を行っています。



和歌山市水道局では、「いつでも」、「どこでも」、「安心して」水道水をご利用いただくために、加納浄水場の整備を進めていきます。

浄水場整備の目的

- ① より安全な水道水への水質のレベルアップ
- ② 施設の統合による経営の合理化
- ③ 地震災害等への施設の強化

審査委員会



加納浄水場更新計画について、学識経験者や有識者で構成した審査委員により客観的・合理的な視点で審議を進めています。

加納浄水場実験プラント



加納浄水場に設置した実験プラントで、紀の川の水質の変化に対応した、より適正な浄水処理を行うためのデータを蓄積しました。

提言

蓄積データの活用

加納浄水場整備に着手

水道水の異臭味（かび臭）については、
大変ご迷惑をお掛けしました。

水道局では活性炭を注入し、臭いの除去に努めております。
健康には影響ございませんので、通常どおり安心して水道水をご利用ください。

!! 水道訪問販売、水質検査にご注意を !!

水道局では、依頼のない水質検査や、じゃ口などの器具類、節水器、浄水器の交換や販売、パイプクリーニング等はいっさい行っておりません。水道局職員や委託業者は、身分証明書を携帯していますので、提示を求めて確認してください。不審に思われた方は、下記までお問い合わせください。

和歌山市水道局水道総務課 電話 435-1124