

令和3年8月25日



| | | |
|-----|----------------|----------|
| 担当課 | 道路建設課・公共建築課 | |
| 担当者 | 道路建設課 公共建築課 | 岩本 尾上 |
| 電話 | 435-1087 | 435-1101 |
| 内線 | 5471 | 2970 |


和歌山市駅前広場シェルター屋根復旧について

8月9日(月)に強い風の影響で和歌山市駅前広場シェルターの金属製屋根が落下したことに對し、復旧の予定が立ちましたのでお知らせします。復旧工事期間中は利用者の方々にご迷惑をお掛けしますが、安全確認を第一に実施していきます。

【復旧工事予定】

- ・工事期間 9月上旬予定（期間2週間程度）
- ・施工業者 三笠建設株式会社

【復旧範囲】

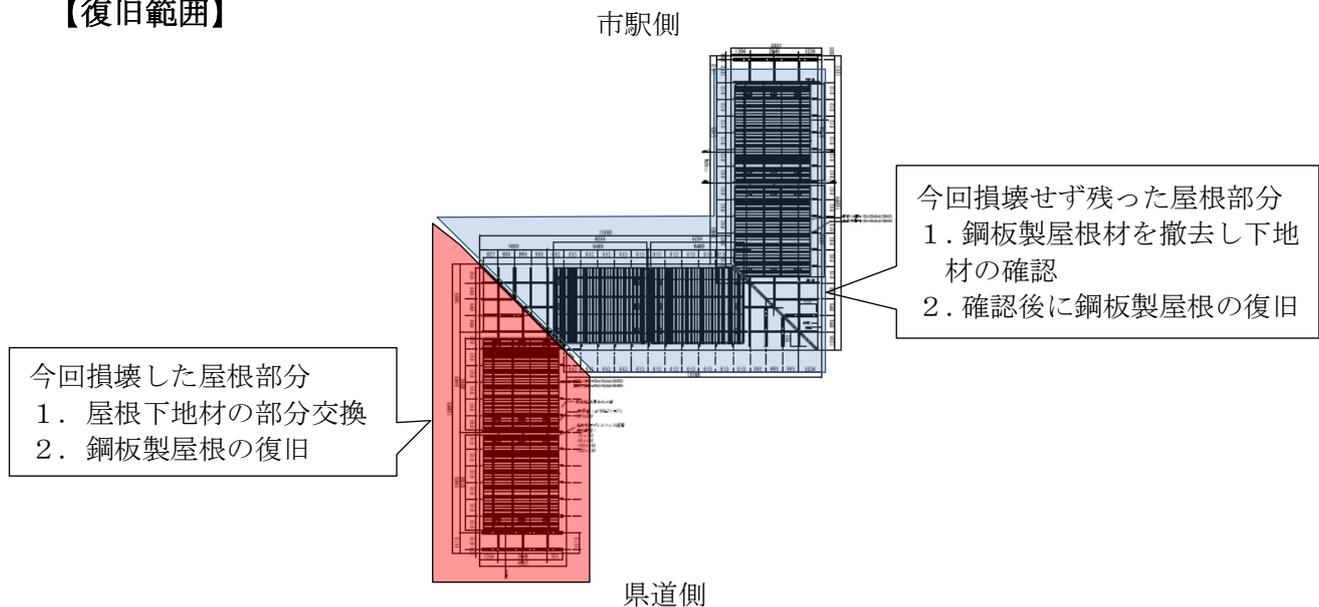

【強風による落下の原因】

受注者（三笠建設株式会社）による施工不良

- ・屋根の下地材として設計で指定されている硬質木毛セメント板が、一部硬質に比べ密度が低い、普通木毛セメント板で施工されていたため、屋根の仕上げ材であるガルバリウム鋼板を固定するためのビスの引抜き強度が当該下地部分に對して不足していた。